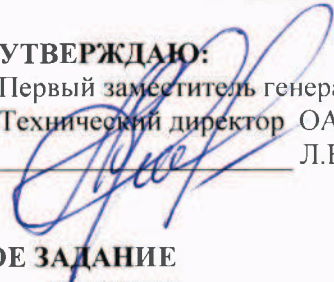


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объекту реконструкции:**«оборудования ТП-29 в г. Выборг»**(инв.№ 00-000151)**Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг,
ул. Сторожевой башни, д. 25.*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Вид работ:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **Реконструкция оборудования ТП-29.**
 - В ТП-29 вместо существующих трансформаторов Т-1(400 кВА) и Т-2 (320кВА) установить и смонтировать трансформаторы марки ТМГ мощностью 630 кВА каждый;
 - В РУ-0,4 кВ ТП-29 (секции № 1 и № 2) вместо существующих вводных панелей установить и смонтировать новые панели марки ЩО-70 на 1600А каждая;
 - В РУ-0,4 кВ ТП-29 вместо существующей секционной панели установить и смонтировать новую панель марки ЩО-70 на 2000А;
 - В РУ-0,4 кВ ТП-29 вместо существующих линейных панелей (секция Т-1 и Т-2) установить и смонтировать новые линейные панели марки ЩО-70 на 250/400А каждая;
 - В РУ-0,4 кВ ТП-29 существующие шины 0,4 кВ заменить на новые сечением (100х10) мм (объем работ определить при проектировании);
7. **Требования к узлам учета:** нет.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** согласовать со службой РЗиА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** технические условия на присоединение заявителя АУ «Служба заказчика» администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области», ТЗ от ОАО «ЛОЭСК», ТУ от ОАО «Ленэнерго», АТП к сетям ОАО «Ленэнерго».
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____
18. **Рабочая документация** передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.