

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:
«ТП (взамен ТП-25) в г. Волхов ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:**
 - в населенной местности;
 - предоставление Заказчику технического отчёта по выполненным инженерно-геологическим изысканиям.
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
 - ТП *тип БКТП, тип и мощность устанавливаемого трансформатора - 2 шт. – 400кВА;*
 - РУ-0,4кВ *тип коммутационных аппаратов – РПС4, 18 шт;*
 - РУ-10кВ *тип коммутационных аппаратов – ВН-16, 6 шт;*
 - КЛ-10кВ *протяженность – 3х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;*
 - КЛ-0,4кВ *протяженность – 8х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;*
 - ГНБ *наличие пересечения с автомобильной дорогой – да.*
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Волховские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия на присоединение (заявитель - _____).
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация**

должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках).

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:
«ТП (взамен ТП-30) в г. Волхов ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели Объекта:
ТП тип КТП, тип и мощность устанавливаемого трансформатора- 1 шт. – 100кВА;
○ РУ-0,4кВ тип коммутационных аппаратов – РИС-4 1шт.;
○ РУ-10кВ тип коммутационных аппаратов – ВН-16, 3шт;
КЛ-10кВ протяженность – 1х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;
ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой – нет;
7. Требования к узлам учета: получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Волховские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: Технические условия на присоединение (заявитель - _____).
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках).
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

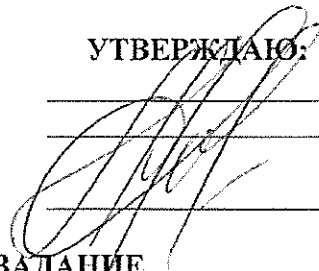

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:
«ТП (взамен ТП-12) в г. Волхов ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели Объекта:
ТП тип КТП, тип и мощность устанавливаемого трансформатора- 1 шт. – 160кВА;
○ РУ-0,4кВ тип коммутационных аппаратов – РПС-4, 5шт;
○ РУ-10кВ тип коммутационных аппаратов – ВН-16, 2шт;
КЛ-10кВ протяженность – 2х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;
ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой – нет;
7. Требования к узлам учета: получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Волховские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: Технические условия на присоединение (заявитель - _____).
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках).
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:
«ТП (взамен ТП-41) в г.Волхов ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛЮЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
ТП *тип КТП, тип и мощность устанавливаемого трансформатора- 1 шт. – 400кВА;*
 - РУ-0,4кВ *тип коммутационных аппаратов – РПС-2/1, 10 шт, РПС-4/1, 1шт;;*
 - РУ-10кВ *тип коммутационных аппаратов – ВН-16, 3шт;*КЛ-10кВ *протяженность – 1х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;*
КЛ-0,4кВ *протяженность – 8х20м, тип и марка используемого кабеля- АСБ, сечение определить проектом;*
ГНБ *наличие пересечения с автомобильной дорогой – нет;*
КТП *демонтаж существующей ТП, установка временной КТП на период строительства;*
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛЮЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛЮЭСК» «Волховские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия на присоединение (заявитель - _____).
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛЮЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках).
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

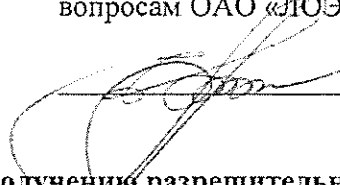

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «ТП (взамен ТП-25) в г. Волхов ЛО»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана;*
 - *прохождение необходимых экспертиз.*
- 4.1. Размещение проектируемой ТП тип БКТП предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0101035:44, адрес/местоположение: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новая, д. 4а. Общая площадь земельного участка 77 кв.м.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;*
 - *положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства.*
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
9. **Организация-Подрядчик:** _____.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
12. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

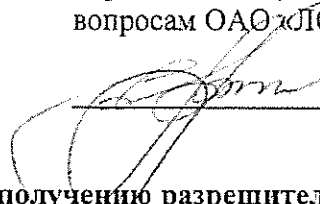

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «ТП (взамен ТП-30) в г. Волхов ЛО»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана;*
 - *прохождение необходимых экспертиз.*
- 4.1. Размещение проектируемой ТП тип КТП предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 47:12:01-01-003:0093, адрес/местоположение: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ленинградская, д. 71а. Общая площадь земельного участка 18 кв.м.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;*
 - *положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства.*
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
9. **Организация-Подрядчик:** _____.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
12. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

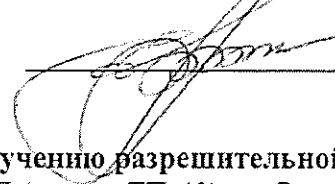

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «ТП (взамен ТП-41) в г. Волхов ЛО»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана;*
 - *прохождение необходимых экспертиз.*
- 4.1. Размещение проектируемой ТП тип КТП предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 47:12:01-11-001:0016, адрес/местоположение: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ленина, д. 4п. Общая площадь земельного участка 101 кв.м.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;*
 - *положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства.*
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
9. **Организация-Подрядчик:** _____.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
12. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

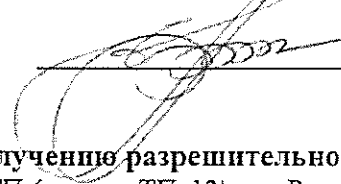

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «ТП (взамен ТП-12) в г. Волхов ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана;*
 - *прохождение необходимых экспертиз.*
- 4.1. Размещение проектируемой ТП тип КТП предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 47:12:01-11-004:0045, адрес/местоположение: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Зеленая, д. 76. Общая площадь земельного участка 19 кв.м.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;*
 - *положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства.*
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
9. **Организация-Подрядчик:** _____.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
12. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда