


Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
/Чекмарёв А.В./  
2015 г.

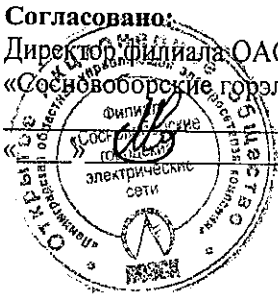

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»  
/Бурдуков Н.И./  
« » 2015 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-307 (прокол методом ГНБ)», инв.№ 000001430.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта –
- 4.1 Устройство переходов методом ГНБ в количестве 13 шт. (через автодороги, тротуары, асфальтированные площадки).
5. Объем работ в физических показателях-
- 5.1 Бурение скважины под две трубы каждая диаметром 110 мм и общей длиной 144 м;
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с типовыми проектами.
9. Выделение очередей и нусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕРЛО.
15. Отдельные требования – нет.
16. Сроки производства работ: июль 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для капитального ремонта в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: Екимов Е.В. начальник ПТГ Волосовского РЭС филиала ОАО ЛОЭСК «Сосновоборские городские электрические сети» тел. 8-81373-22-081.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
/Митрофанов Н.Н./  
2015



РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТО филиала «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
/Сосин Р.В./  
« » 2015

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
Чекмарёв А.В./  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»  
Бурдуков Н.И./  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-316 (прокол методом ГНБ)», инв.№ 000001503.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/ прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
- 4.1 Устройство переходов методом ГНБ в количестве 6 шт.  
(через автодороги, тротуары, асфальтированные площадки).
5. *Объем работ в физических показателях* –
- 5.1 Бурение скважины под две трубы каждая диаметром 110 мм и общей длиной 48 м;
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* –
- 7 в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ ОАО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. *Требования к подрядной организации*:
- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ*: июль 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для капитального ремонта в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – \_\_\_\_\_ 24 месяца \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика*: Екимов Е.В. начальник ПТГ Волосовского РЭС филиала ОАО ЛОЭСК «Сосновоборские городские электрические сети» тел. 8-81373-22-081.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
Мирофанов Н.Н./  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015



РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТО филиала «ЛОЭСК»  
«Сосновоборские горэлектросети»  
Сосин Р.В./  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015