


Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Балаева	Балаева	12.13		
Проверил	Лебедева	Лебедева	12.13		
ГИП	Шеремета	Шеремета	12.13		
Н.контр.	Лебедева	Лебедева	12.13		

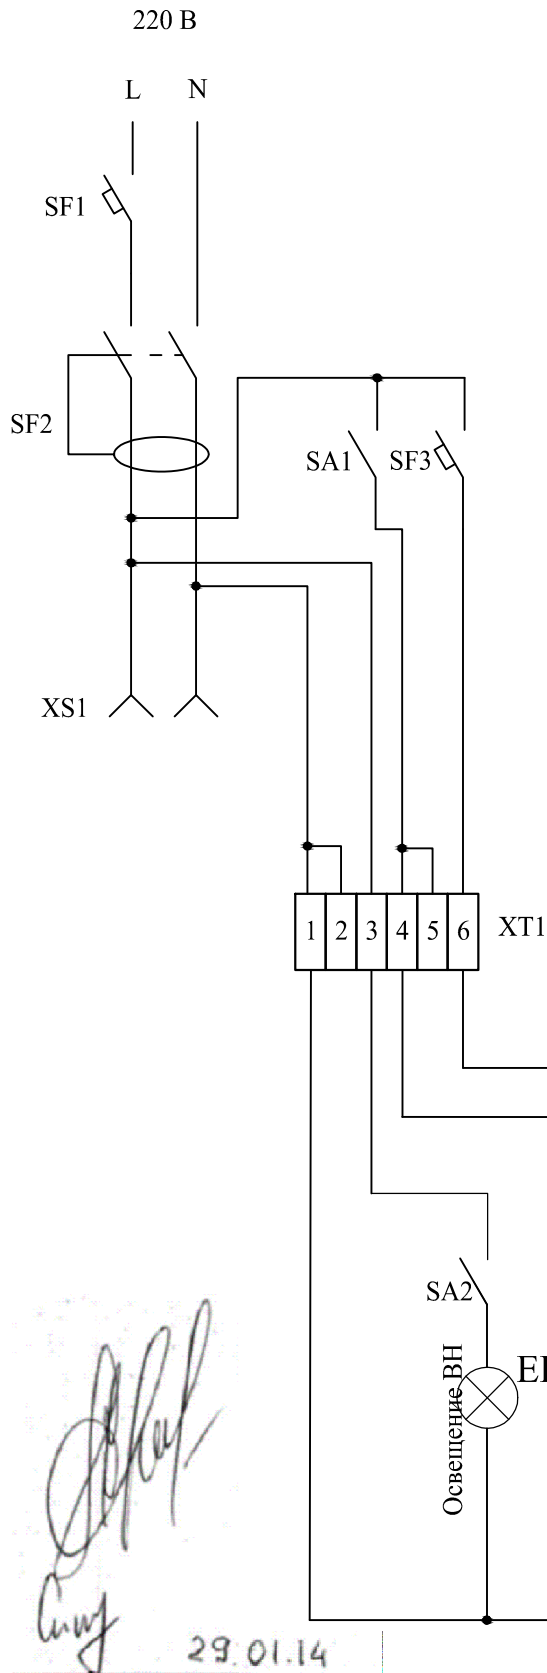

Обозн.	Наименование	Кол.
SF1	Выкл.авт. ВА47-29 1P 16A	1
SF2	УЗО ВД1-63 2P 16A 30mA	1
SF3	Выкл.авт. ВА47-29 1P 10A	1
SA1, SA2	Выкл.одноклавишн."Этюд"	2
XS1	Розетка DIN с заземл.РАр10-3-ОП	1
KM1	Пускатель магнитный 10 А	1
SK1	Датчик температуры ДТБК-49	1
EK1	Нагреватель радиаторный	1
EL1-EL3	Светильник ПСХ-60	3
XT1	Клемма проходная	6
	Бокс ЩРН-ПМ-12	1
	МКР22-N-12-40-12	

"СОГЛАСОВАНО"
Главный инженер филиала
ОАО ЛОЭСК
Тосненские гор. эл. сети
Ю.В. Юкляевский

128-13СЭГ-ЭС

Строительство КЛ 6 кВ ф. 52-22 до проектируемой КТП
в г. Никольское Тосненского района ЛО.
КТП 6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО

ЛЭП 6 кВ

Щит собственных нужд.
Схема электрическая
принципиальная

Стадия	Лист	Листов
Р	7	


стройэнергогарант