


Согласовано:

Н.контр.			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

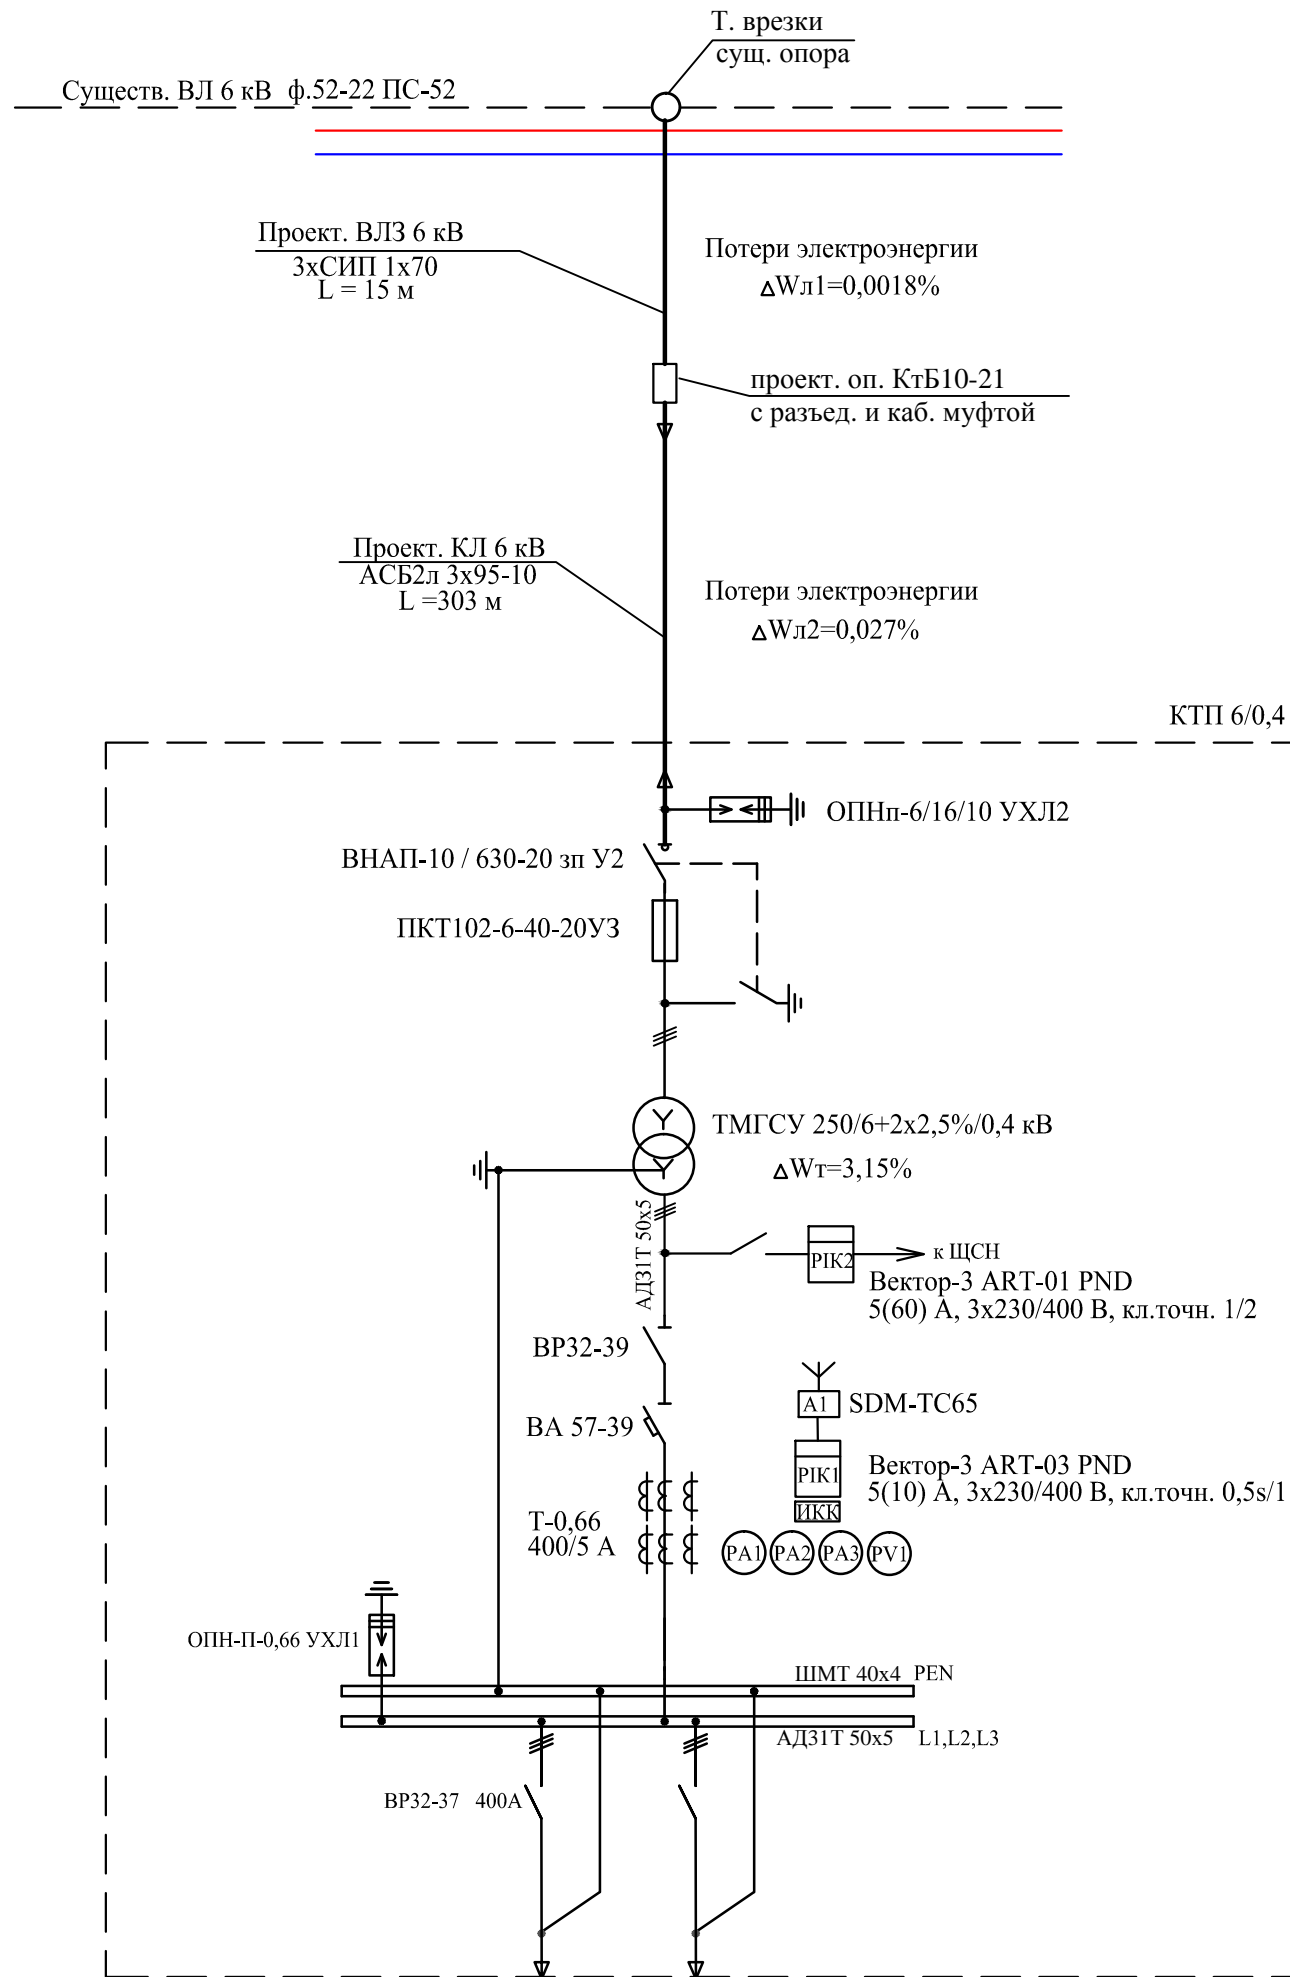

Условные обозначения

- граница балансовой принадлежности
- граница эксплуатационной ответственности

Суммарные потери электроэнергии в процентах от годового потребления электроэнергии:

$$\Delta W \% = \Delta W_{л1} + \Delta W_{л2} + \Delta W_T = 0,0018 + 0,027 + 3,15 = 3,179 \%$$

						128-13СЭГ-ЭС			
						Строительство КЛ 6 кВ ф. 52-22 до проектируемой КТП в г. Никольское Тосненского района ЛО. КТП 6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	ЛЭП 6 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Балаева			<i>Балаева</i>	12.13		Р	9	
Проверил	Лебедева			<i>Лебедева</i>	12.13				
ГИП	Шеремета			<i>Шеремета</i>	12.13				
						Схема учета электрической энергии	 строй энерго гарант		
Н.контр.	Лебедева			<i>Лебедева</i>	12.13				