

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ


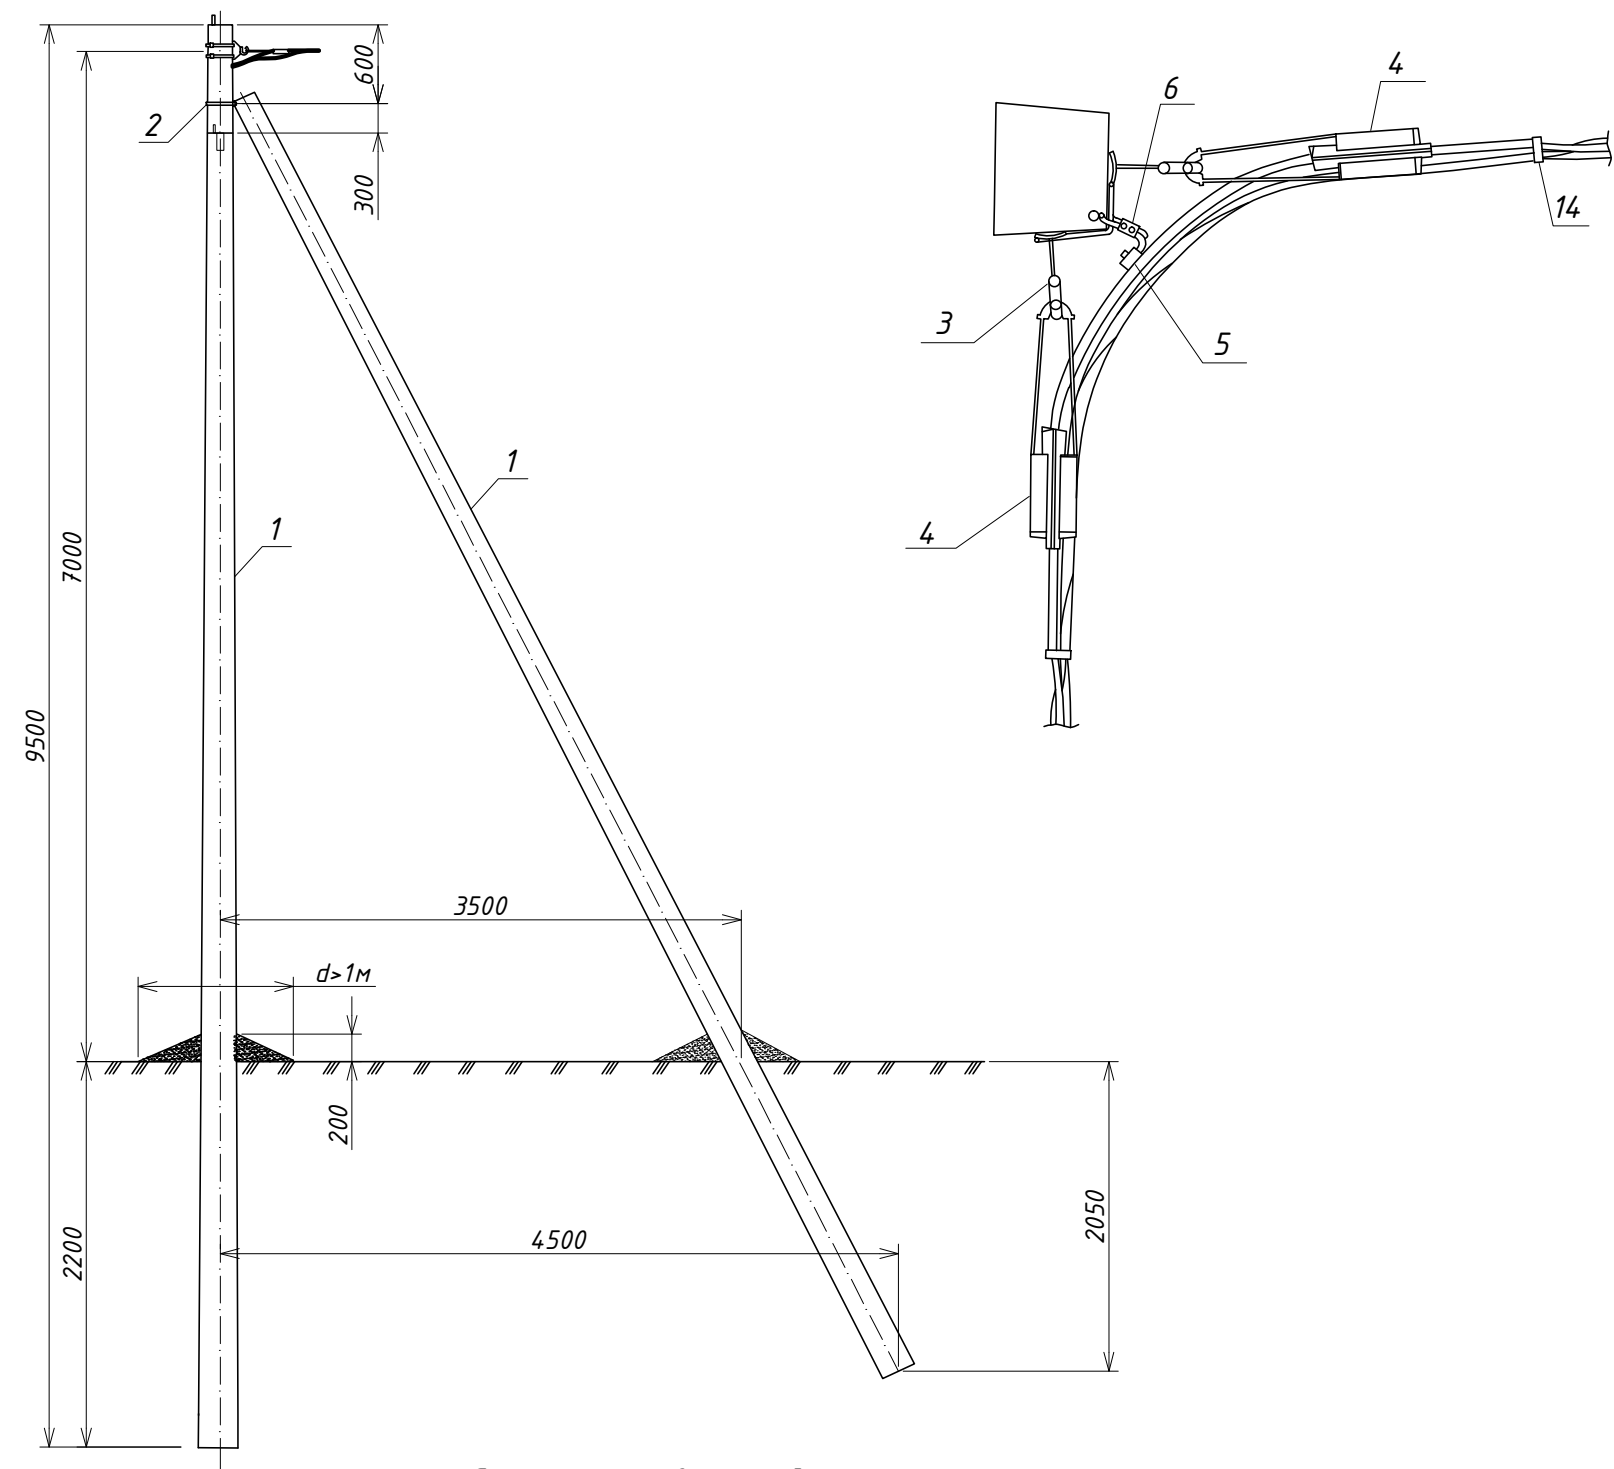


Схема установки стойки

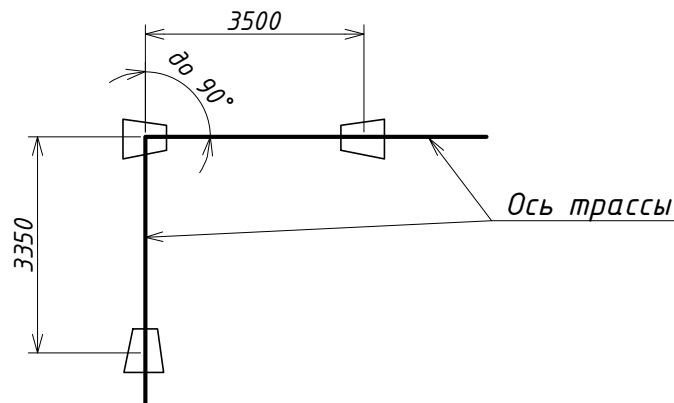

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во на 1 опору	Примеч.
				1х1ф ответвление	
				Л2-№8	
	<u>Железобетонные изделия</u>				
1	Стойка СВ95-3		шт	3	
	<u>Металлоконструкции</u>				
2	Крепление подкоса Ч4	ЛЭП98.08-08	шт	2	
	<u>Линейная арматура</u>				
3	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	2	
4	Зажим натяжной SO251.01	ENSTO	Шт.	2	
5	Зажим прокалывающий SLIP22.1	ENSTO	Шт.	1	
6	Зажим прокалывающий SLIP22.12	ENSTO	Шт.	3	
7	Кабельный наконечник SAL1.27	ENSTO	Шт.	2	
8	Провод изолированный СИП2-2х16		м	1,5	
9	Бандажная лента COT37	ENSTO	м	5,2	
10	Скрепа COT36	ENSTO	Шт.	2	
11	Зажим плащечный SL37.2	ENSTO	Шт.	2	
12	Кожух защитный SP15	ENSTO	Шт.	2	
13	Заземляющий проводник ЗП6	ENSTO	Шт.	2	
14	Бандаж PER15	ENSTO	Шт.	2	
	<u>Арматура ответвлений</u>				
15	Бандажная лента COT37	ENSTO	м	2,6	
16	Скрепа COT36	ENSTO	Шт.	2	
17	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	1	
18	Зажим прокалывающий SLIP22.1	ENSTO	Шт.	2	
19	Зажим анкерный	SO157.1	Шт.	1	
		SO158.1	Шт.	-	

						00-2142/2011-ЭС		
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата			
Г И П						Стадия		
Н.контр.						Р		
Разраб.						Лист		
						Листов		
						000 "Электролайн"		
						Формат А3		