

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ


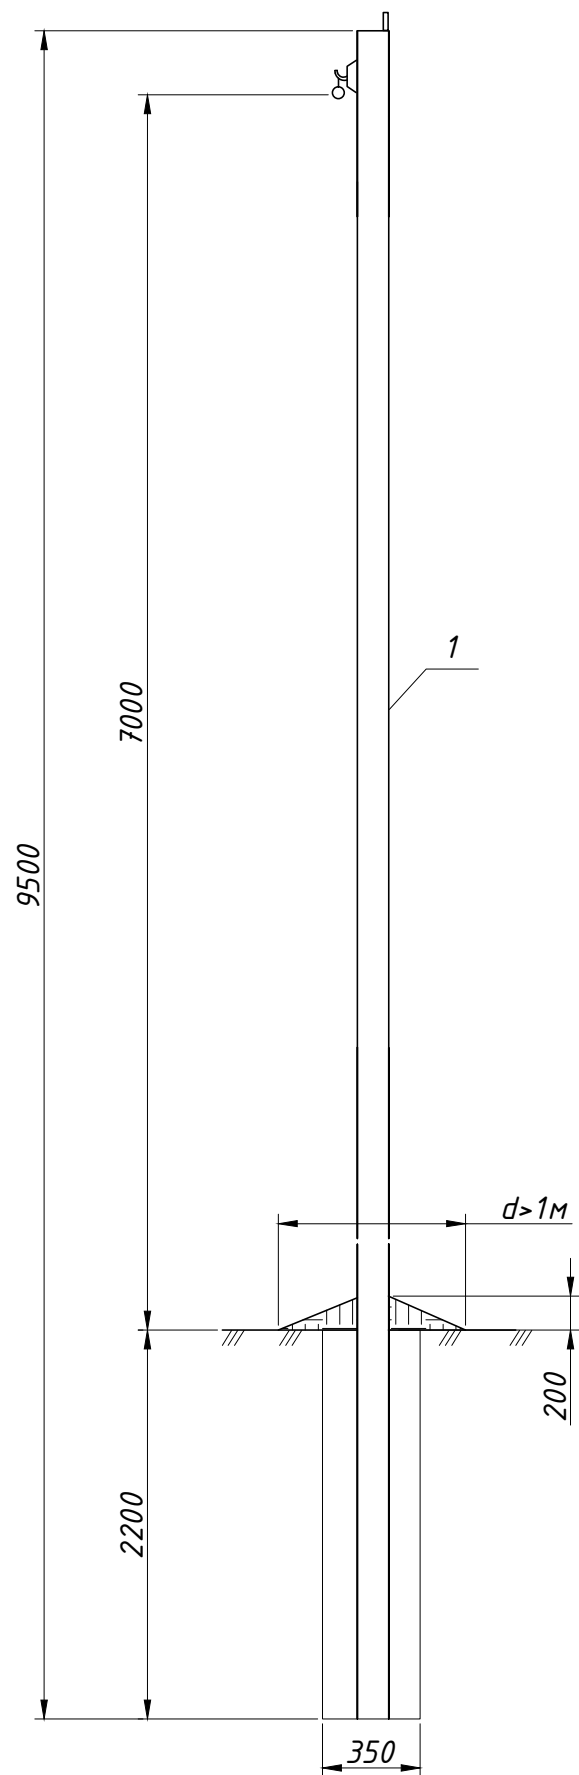


Схема установки стойки

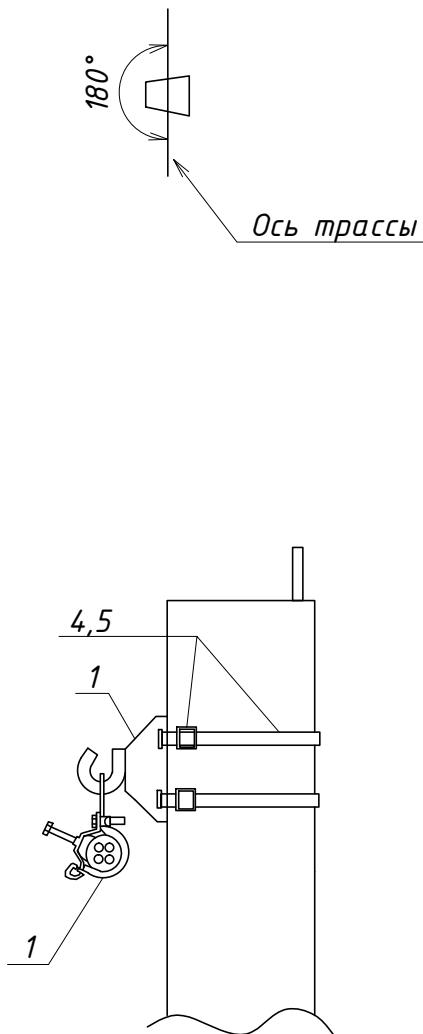

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Количество	Примеч.
<u>Ж/б изделия</u>					
1	Стойка СВ95-3, L=9,5м		шт	1	
<u>Линейная арматура</u>					
2	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	1	
3	Зажим поддерживающий S0239	ENSTO	Шт.	1	
4	Скрепка SOT36	ENSTO	Шт.	2	
5	Лента бандажная SOT37	ENSTO	м	2,6	

Примечания:

1. Закрепление промежуточных опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,2 м.

						00-2142/2011-ЭС		
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата			
Г И П		Агеев			04.14	Стадия		
Н.контр.		Исаченко			04.14	Лист		
						Листов		
						Р		
						14		
Разраб.		Исаченко			04.14	Опора ВЛИ-0,4кВ промежуточная П11 для абонентских ответвлений		
						ООО "Электролайн"		