СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

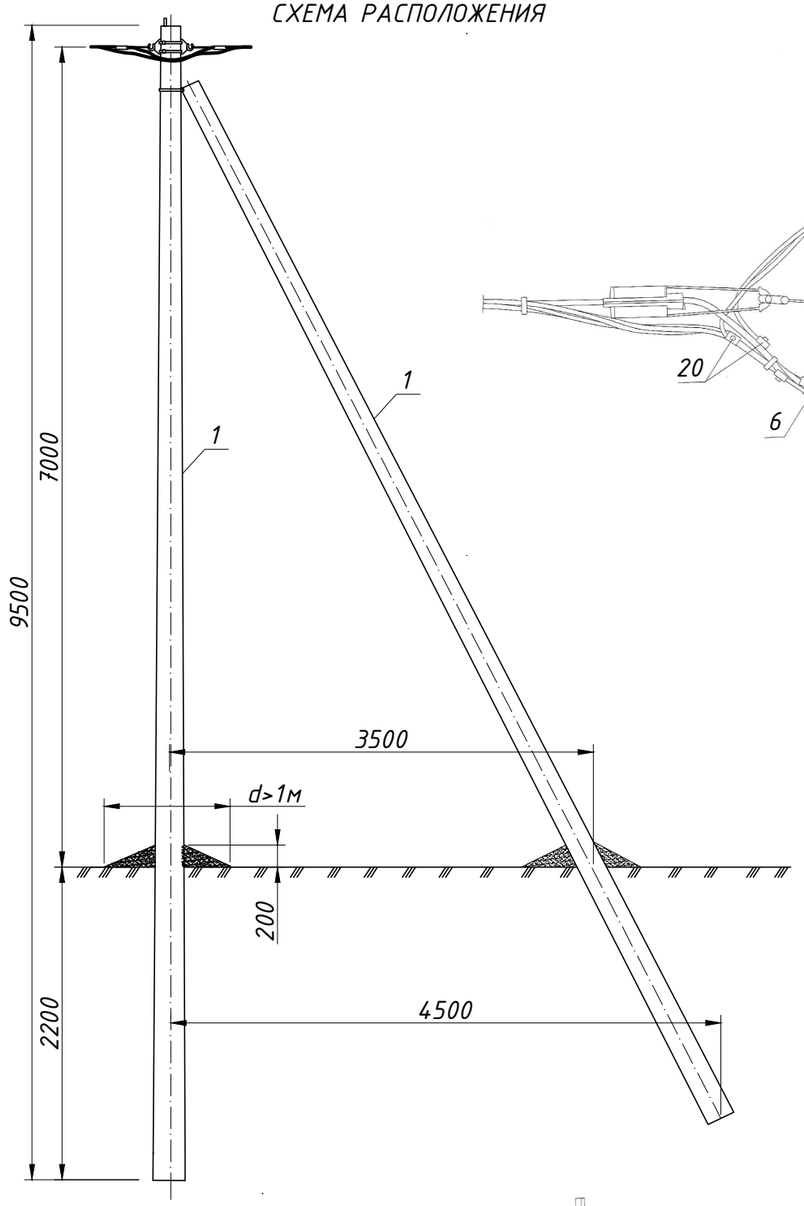

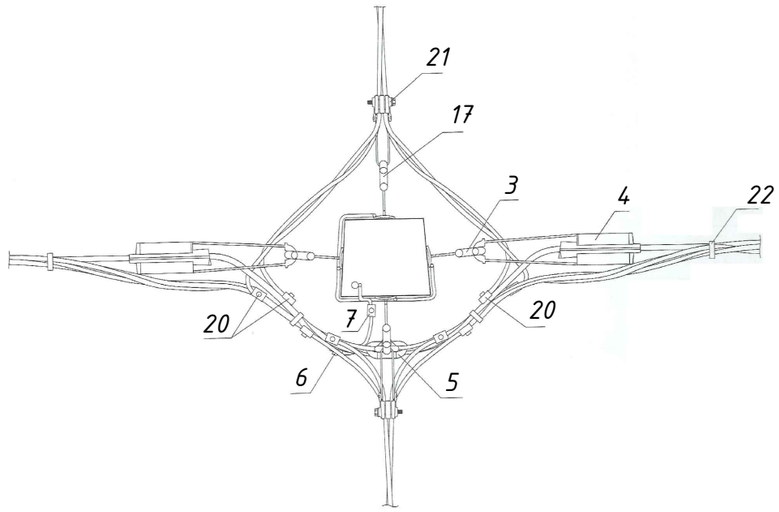

Схема установки стойки

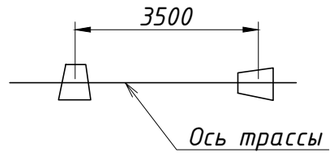

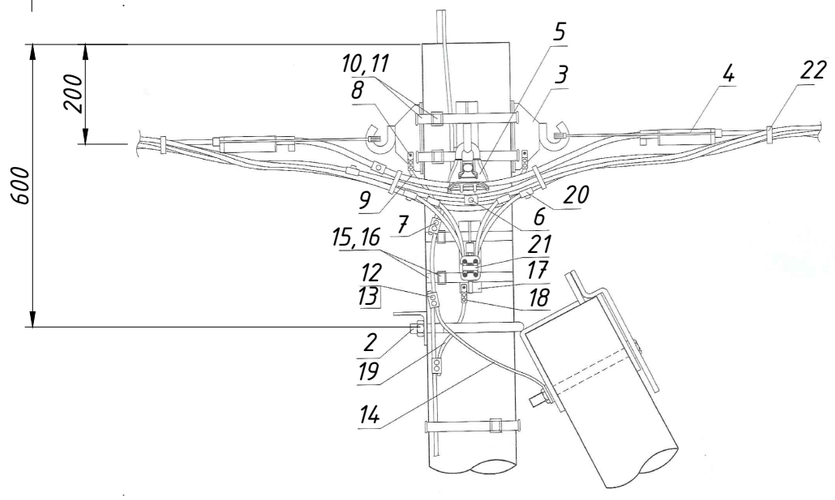

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во на 1 опору без ответвлений	Примеч.
	Железобетонные изделия				
1	Стойка СВ95-3		шт	2	
	Металлоконструкции				
2	Крепление подкоса У4	ЛЭП98.08-08	шт	1	
	Линейная арматура				
3	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	1	
4	Зажим натяжной SO250.01	ENSTO	Шт.	1	
5	Зажим поддерживающий SO69.95	ENSTO	Шт.	-	
6	Зажим ответвительный SLIP22.1	ENSTO	Шт.	1	
7	Зажим соединительный SLIP22.12	ENSTO	Шт.	2	
8	Кабельный наконечник SAL1.27	ENSTO	Шт.	1	
9	Провод изолированный СИП2-2х16		м	0,5	
10	Бандажная лента СОТ37	ENSTO	м	5,2	
11	Скрепа СОТ36	ENSTO	Шт.	2	
12	Зажим плашечный SL37.2	ENSTO	Шт.	1	
13	Кожух защитный SP15	ENSTO	Шт.	1	
14	Заземляющий проводник ЗП6	ENSTO	Шт.	1	
	Арматура ответвлений				
15	Бандажная лента СОТ37	ENSTO	м	-	
16	Скрепа СОТ36	ENSTO	Шт.	-	
17	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	-	
18	Кабельный наконечник SAL1.27	ENSTO	Шт.	-	
19	Провод изолированный СИП2-2х16		м	-	
20	Зажим соединительный SLIP22.1	ENSTO	Шт.	-	
21	Зажим анкерный SO157.1	ENSTO	Шт.	-	
	Зажим анкерный SO158.1	ENSTO	Шт.	-	
22	Бандаж PER15	ENSTO	Шт.	2	

Примечания:

1. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,2 м.
2. Количество арматуры ответвлений зависит от количества однофазных и трехфазных ответвлений к вводам.

Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата	00-2142/2011-ЭС		
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
							Стадия	Лист	Листов
ГИП		Агеев			04.14		Р	13	
Н.контр.		Исаченко			04.14				
Разраб.		Исаченко			04.14	Опора ВЛИ-0,4кВ анкерная (концевая) А11	ООО "Электролайн"		

Формат А3