






Ввод кабельной линии в ТП

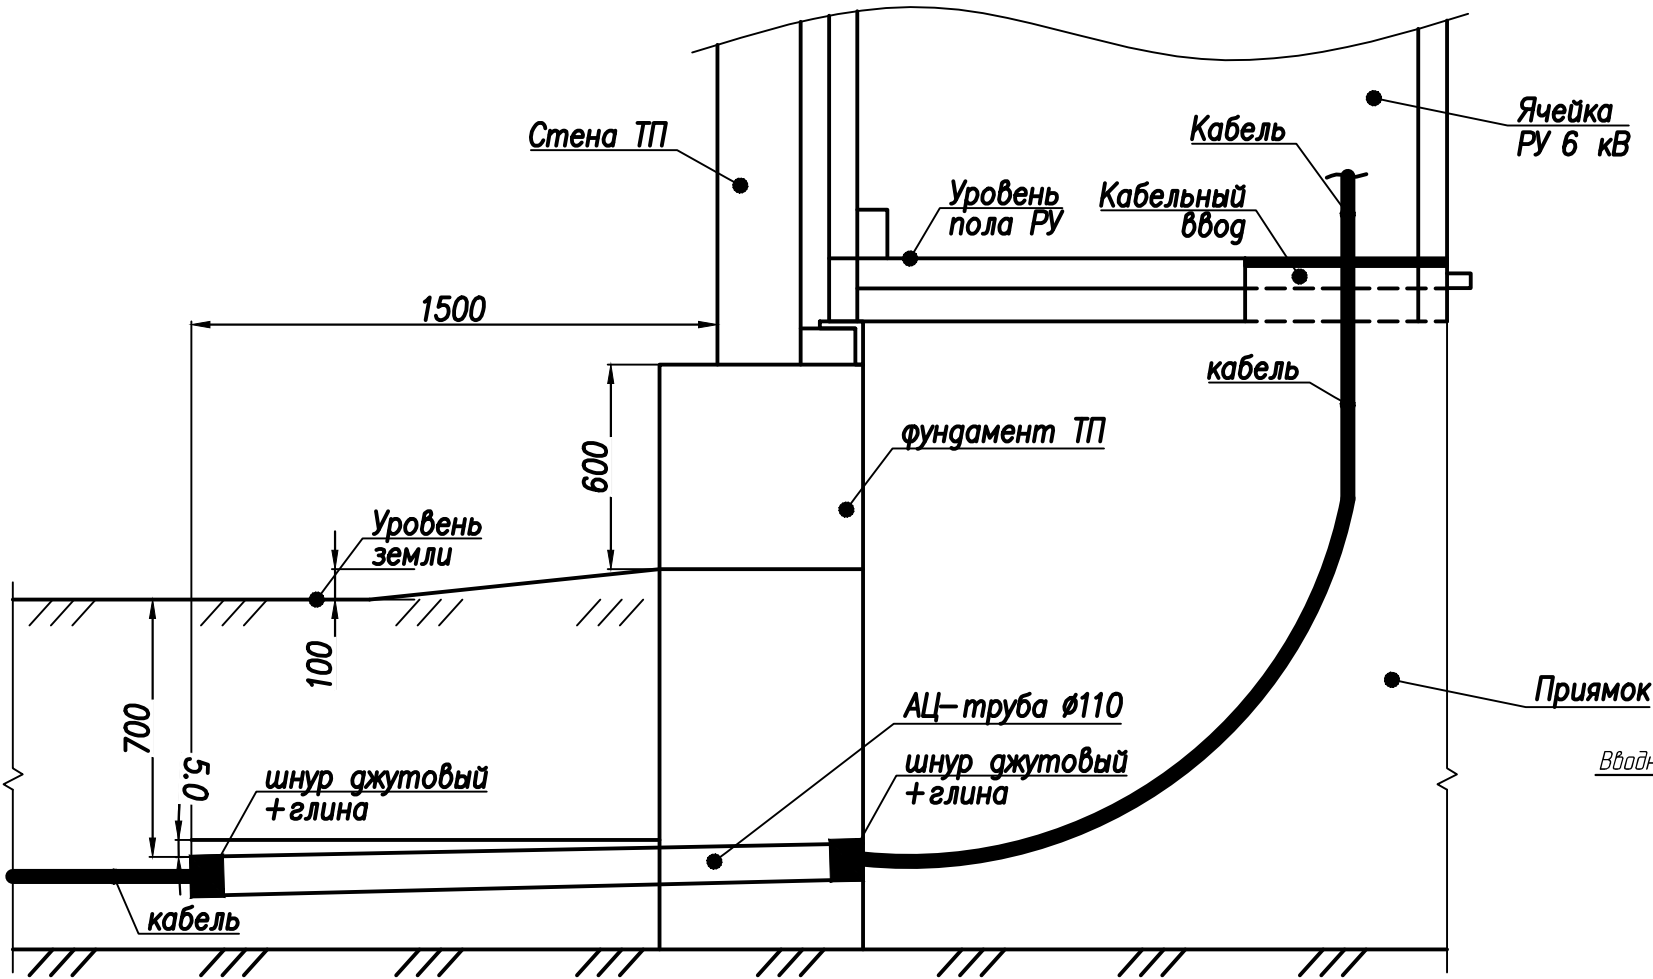

Ввод кабеля в ячейку 6 кВ в ГПП-2 (ПС-515) и ТП-11
с установкой муфты

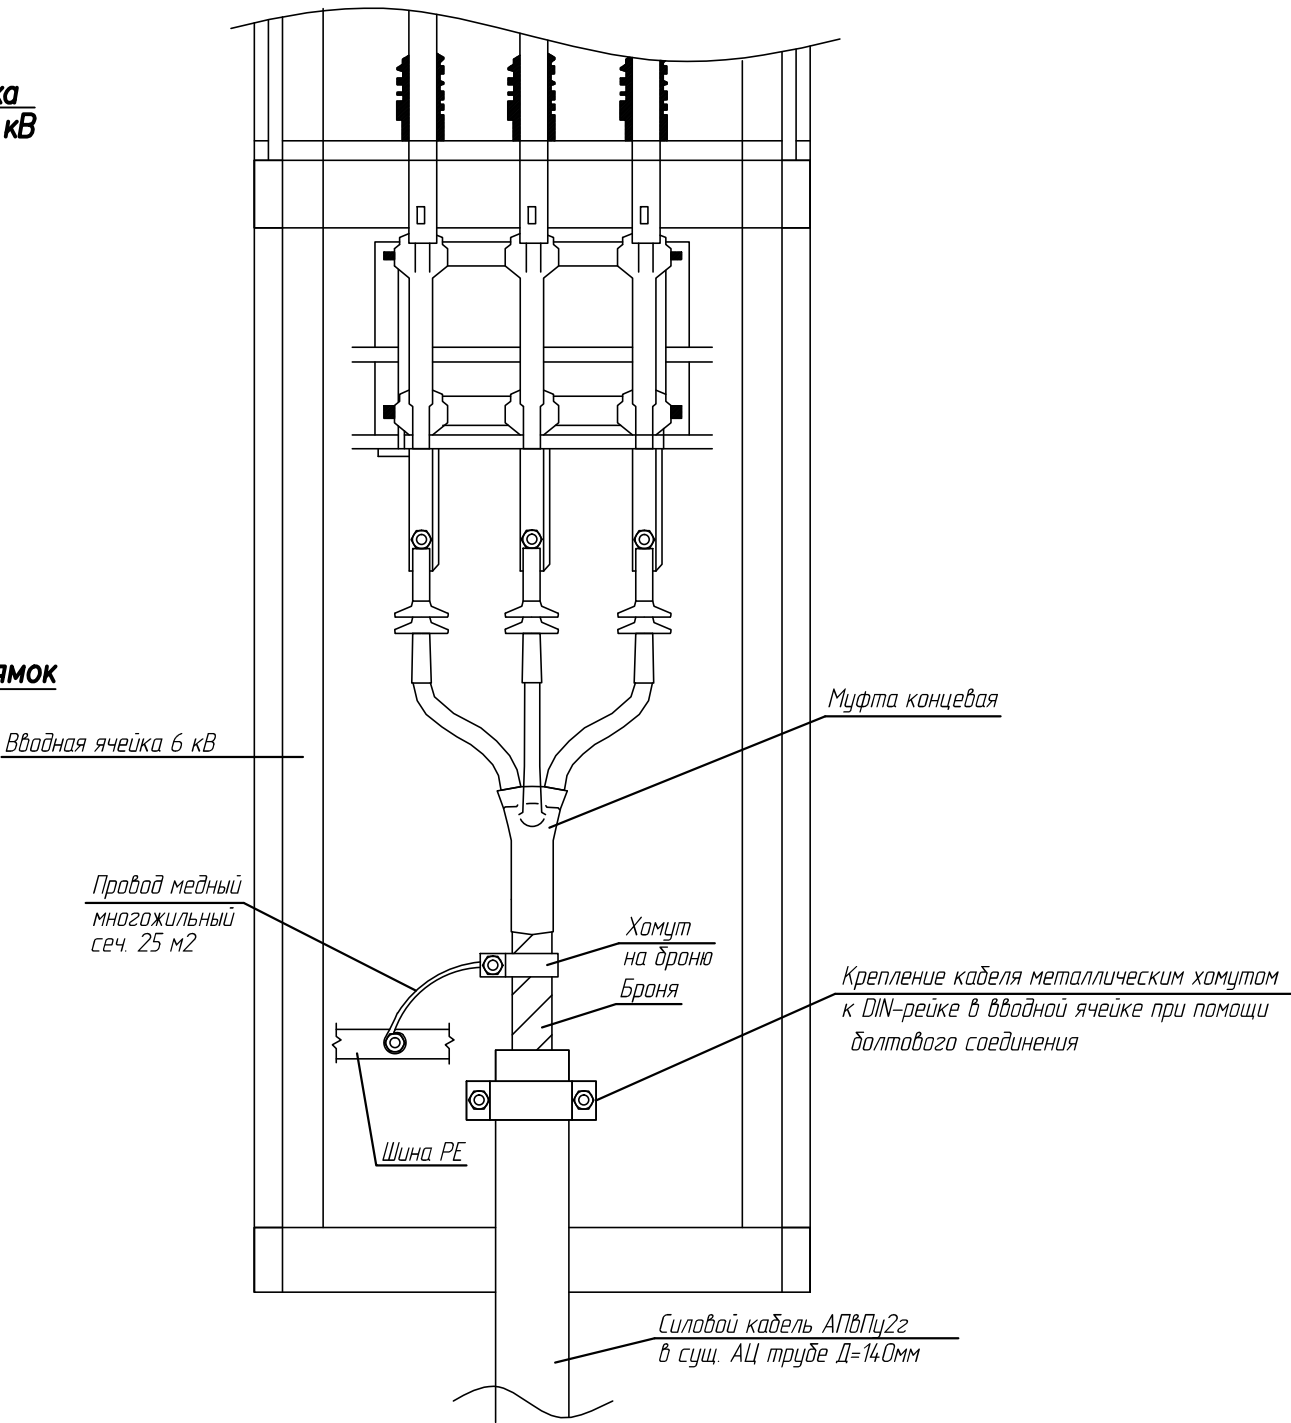

						00-973/2015-ЭС			
						Реконструкция: ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО			
Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	КВ/13-6кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Цветков			07.16		Р	8.2	
ГИП		Карнев			07.16				
						Ввод кабельной линии в здания ГПП-2 (ПС-515) и ТП-11	ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"		
Н.контр.		Карнев			07.16				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.