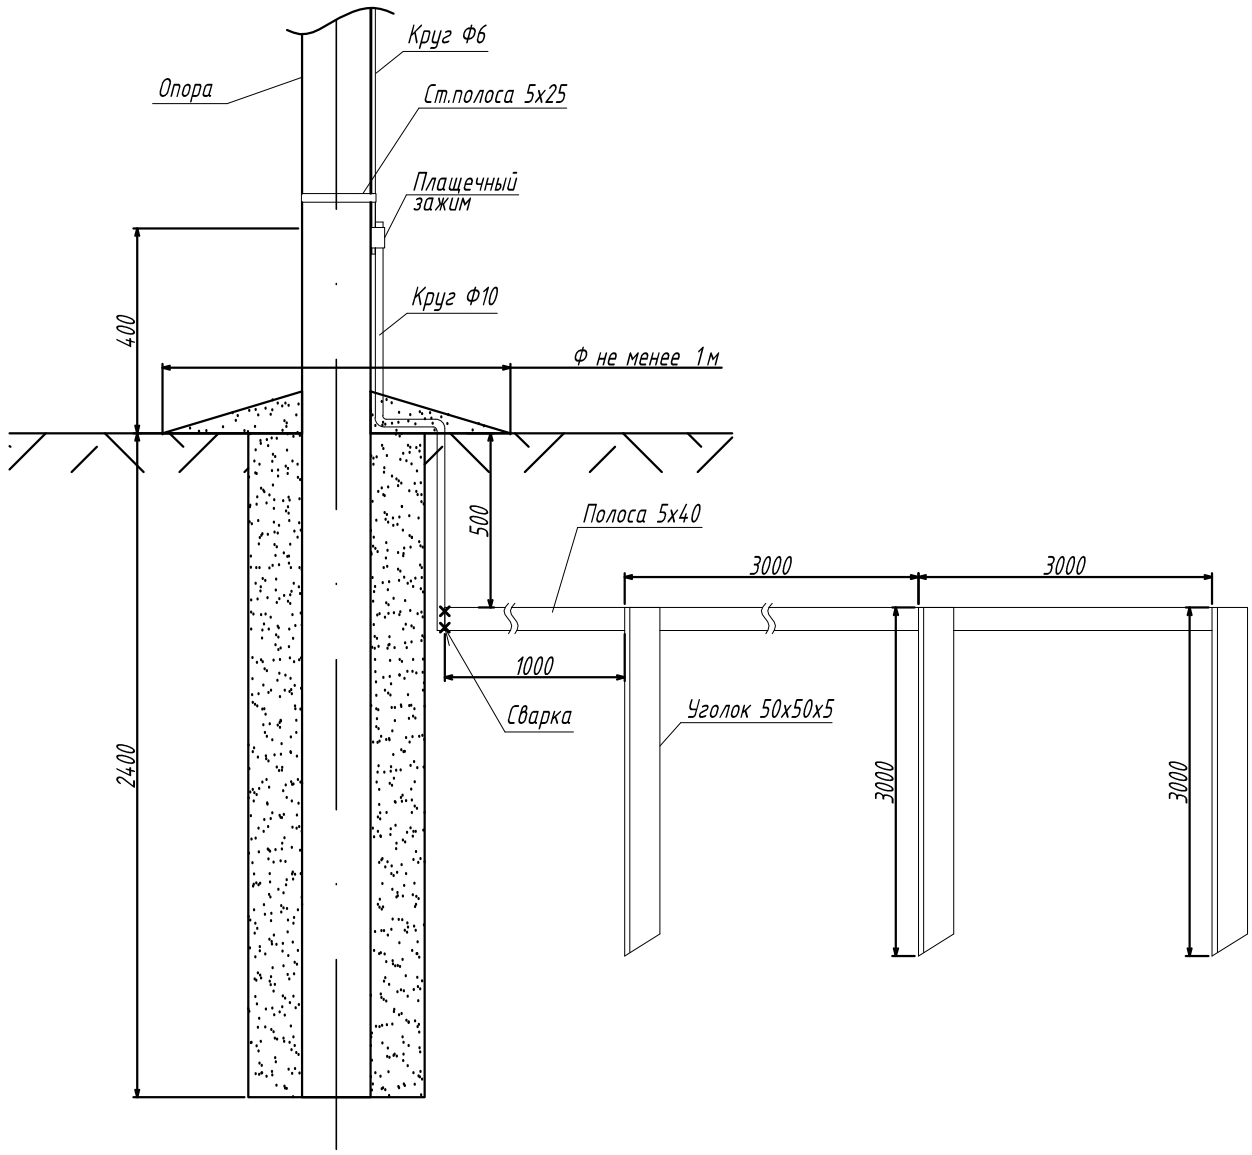

Примечания.

1. *Количество заземленных опор - 27 шт.*
2. *Заземляющий проводник Ф 6 закрепить на опоре с помощью полосы с шагом крепления 1,5 м.*
3. *Данный лист смотреть совместно с расчетом 00-973/2015 ЭС.Р.*
4. *По результатам устройства контура заземления выполнить проверку сопротивления контура заземления по растеканию тока, в случае если показатель сопротивления не удовлетворяет нормируемому значению - выполнить дополнительную забивку электродов.*

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Цветков			07.16
ГИП		Корнев			07.16
Н.контр.		Корнев			07.16

00-973/2015-ЭС

Реконструкция: ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО

КВЛЗ-6кВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Заземляющее устройство опоры ВЛ-10 кВ

ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"

Формат А4