


Согласовано:				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

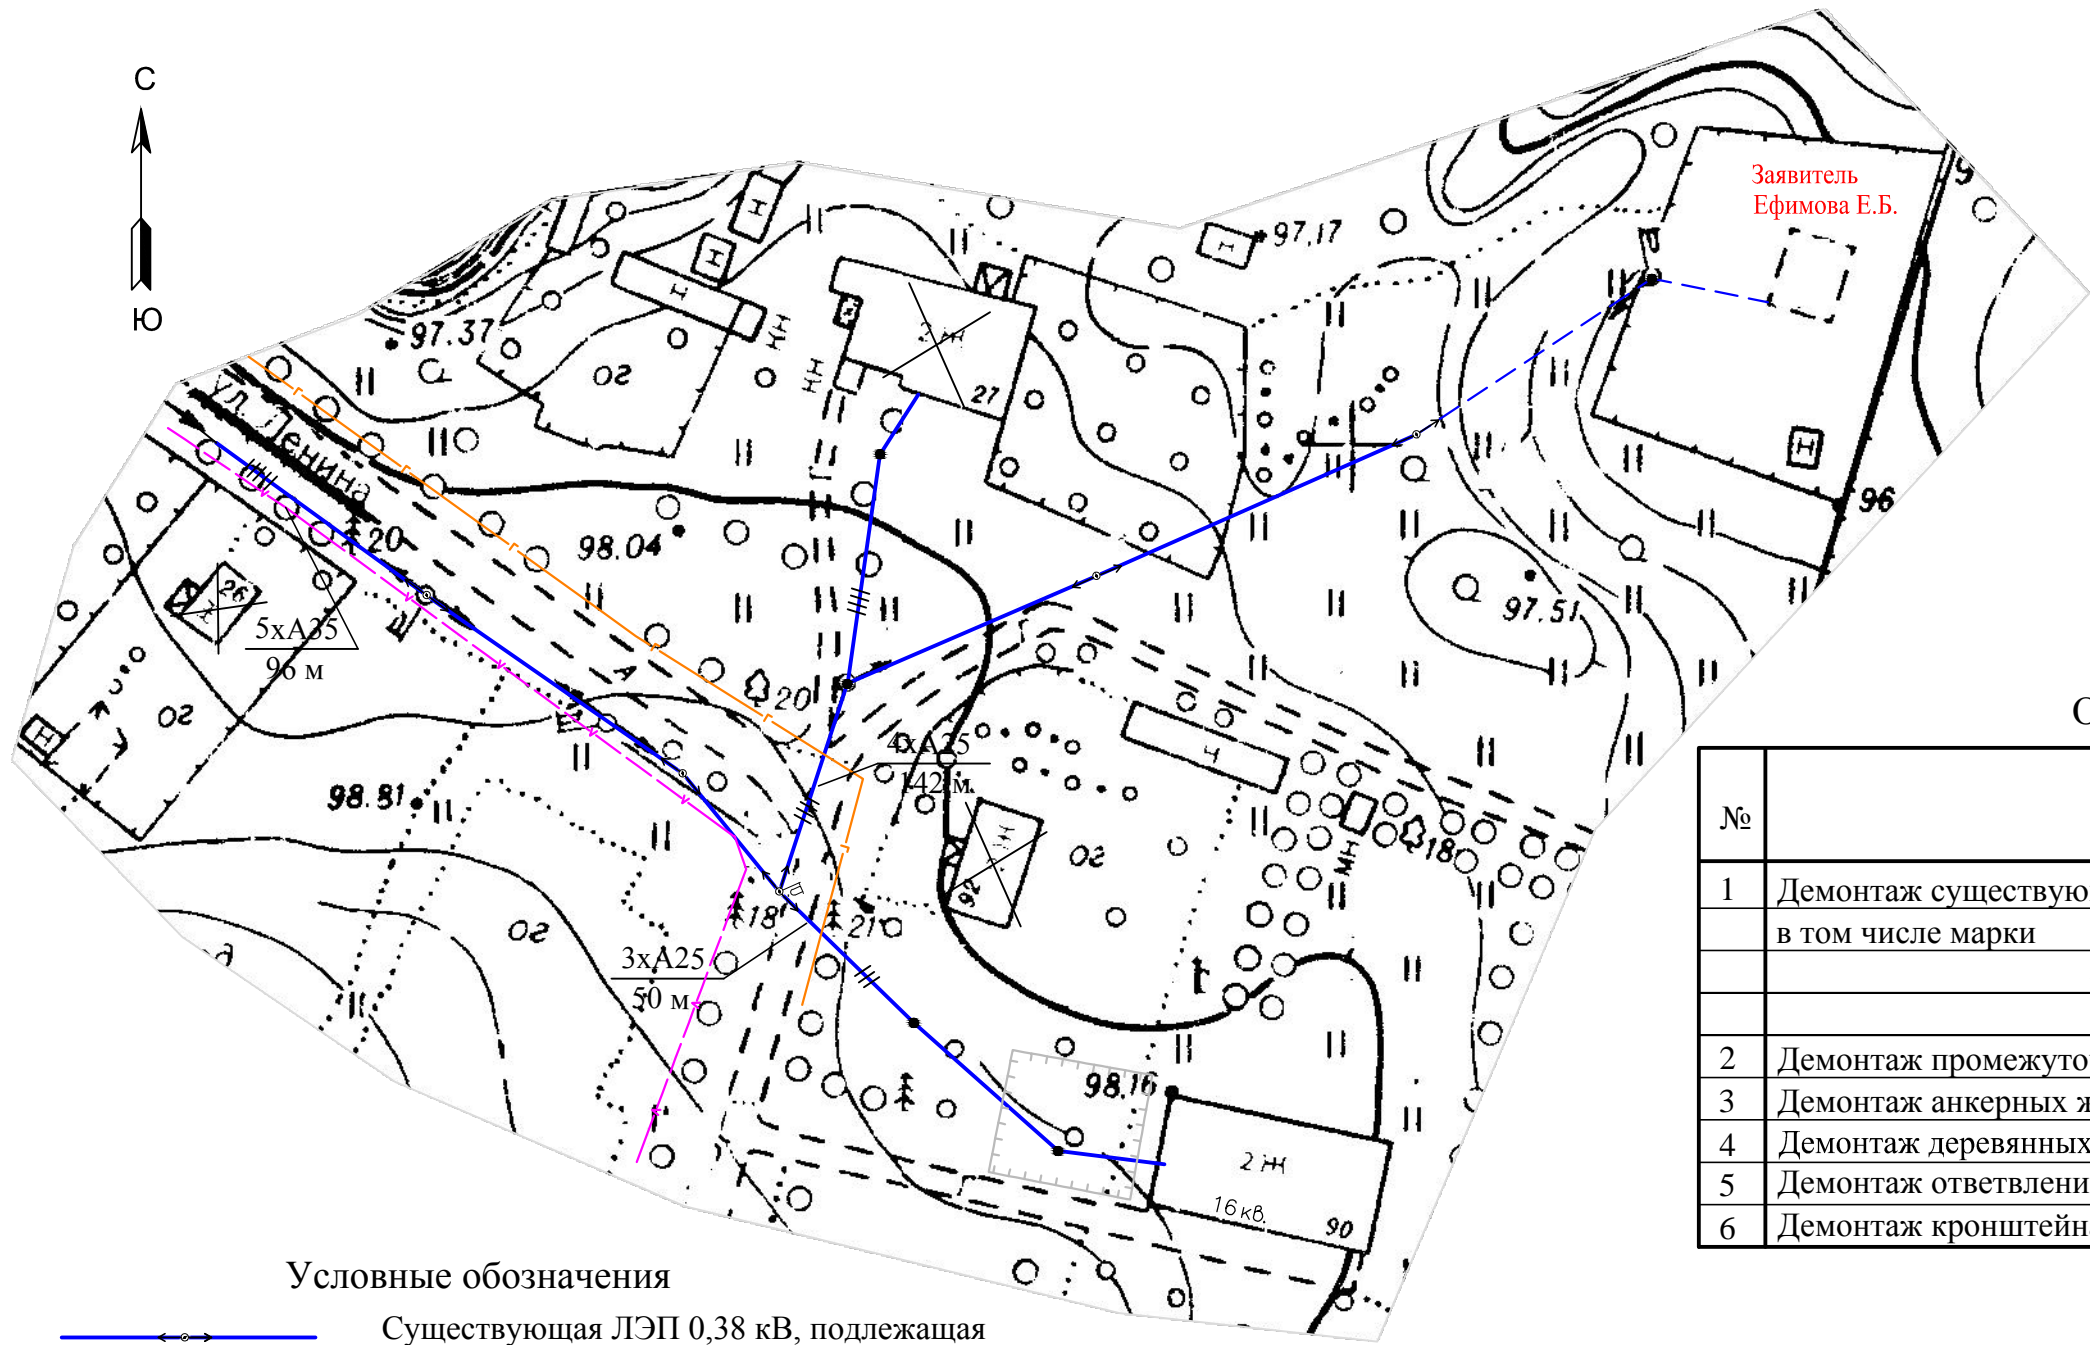

- Условные обозначения
- Existing 0.38 kV line for reconstruction
 - - - Existing 0.38 kV line
 - Existing 0.38 kV line
 - - - Existing 10 kV line
 - ◁ ▷ Reinforced concrete pole
 - Wooden pole
 - Ж House with single-phase entry
 - Ж 3φ House with three-phase entry
 - ◁ ▷ Pole with light fixture
 - - - Underground gas line
 - - - Underground communication cable

Объём работ по демонтажу

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ, всего	м	286
	в том числе марки 5хА25	м	96
	4хА25	м	140
	3хА25	м	50
2	Демонтаж промежуточных железобетонных опор	шт.	4
3	Демонтаж анкерных железобетонных опор	шт.	1
4	Демонтаж деревянных пром. опор с ж.-б. приставками	шт.	4
5	Демонтаж ответвлений ВЛ к вводу 3ф	шт.	1
6	Демонтаж кронштейна для светильника	шт.	1

						СБМ-00-1269/2016-ГТ-ЭС			
						Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001605)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						ЛЭП 0,38 кВ			Стадия
									Лист
									Листов
						Р			4
						План трассы ВЛ 0,38 кВ (до реконструкции) М 1:1000			ООО "Потенциал Энерго"
ГИП		Кучина			06.17				
Разработал		Кучина			06.17				