


Внешний вид заземления опор ВЛИ 0,4 кВ с R<30 Ом

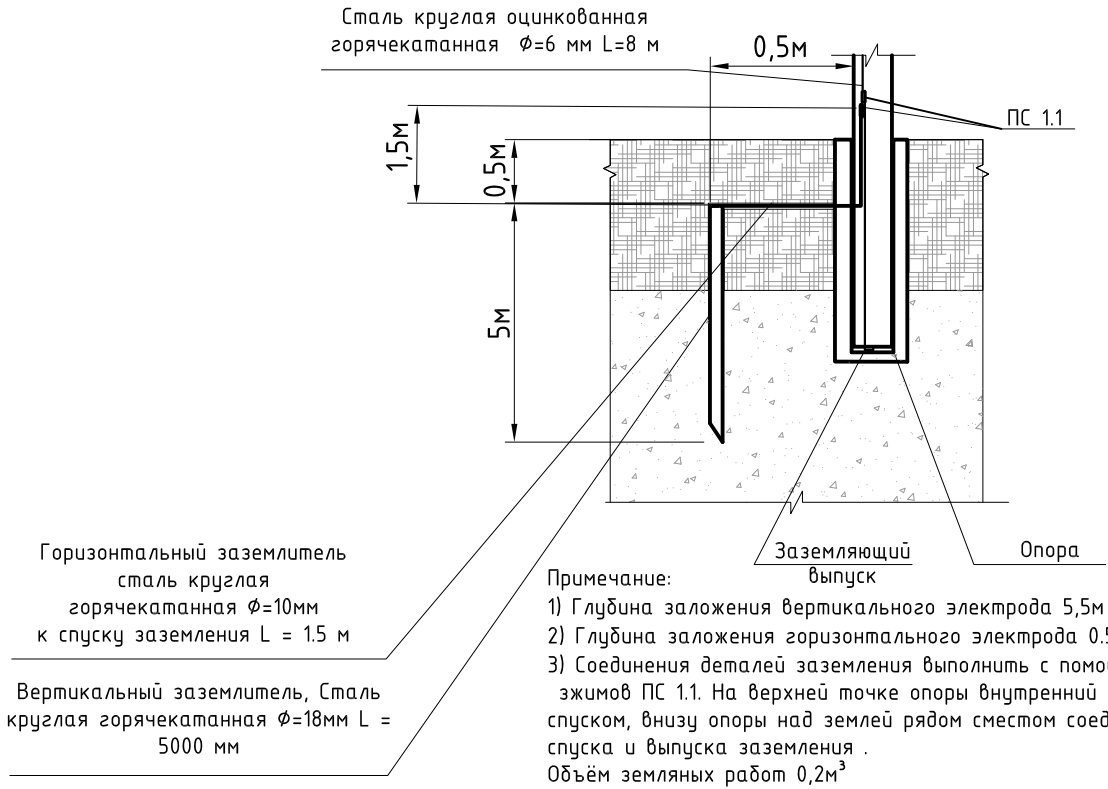

Согласовано				

№ п.	Наименование	Материал	Количество	Масса, кг.
1	Горизонтальный электрод	Сталь круглая горячекатанная $\phi=10$ мм	2м	1,23
2	Вертикальный электрод n=1 шт.	Сталь круглая горячекатанная $\phi=18$ мм L = 5000 мм	5м	10
3	Заземляющий проводник	Сталь круглая горячекатанная оцинкованная $\phi=6$ мм	8м	3.2
4	Зажим ПС 1.1		3шт	0.36
5	Общее количество кг.			14,43

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	

СБМ(Т) 00-705/2013-Гм-ЭС					
ВЛ-0,4кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО ВЛ 0,4кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до ответвления к ж/д в г. Гатчина Гатчинского района ЛО					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Внешнее электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
			РП	28	1
Внешний вид заземления опор ВЛИ 0,4 кВ			ООО "СБМ-2"		
ГИП		Кучина			
Разработал		Чаусова			