












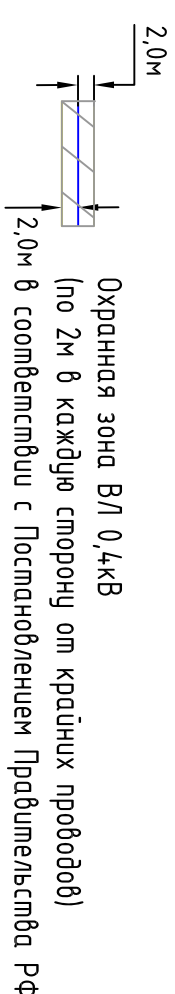


Ведомость демонстрируемых опор В/1 0,4 КЕ

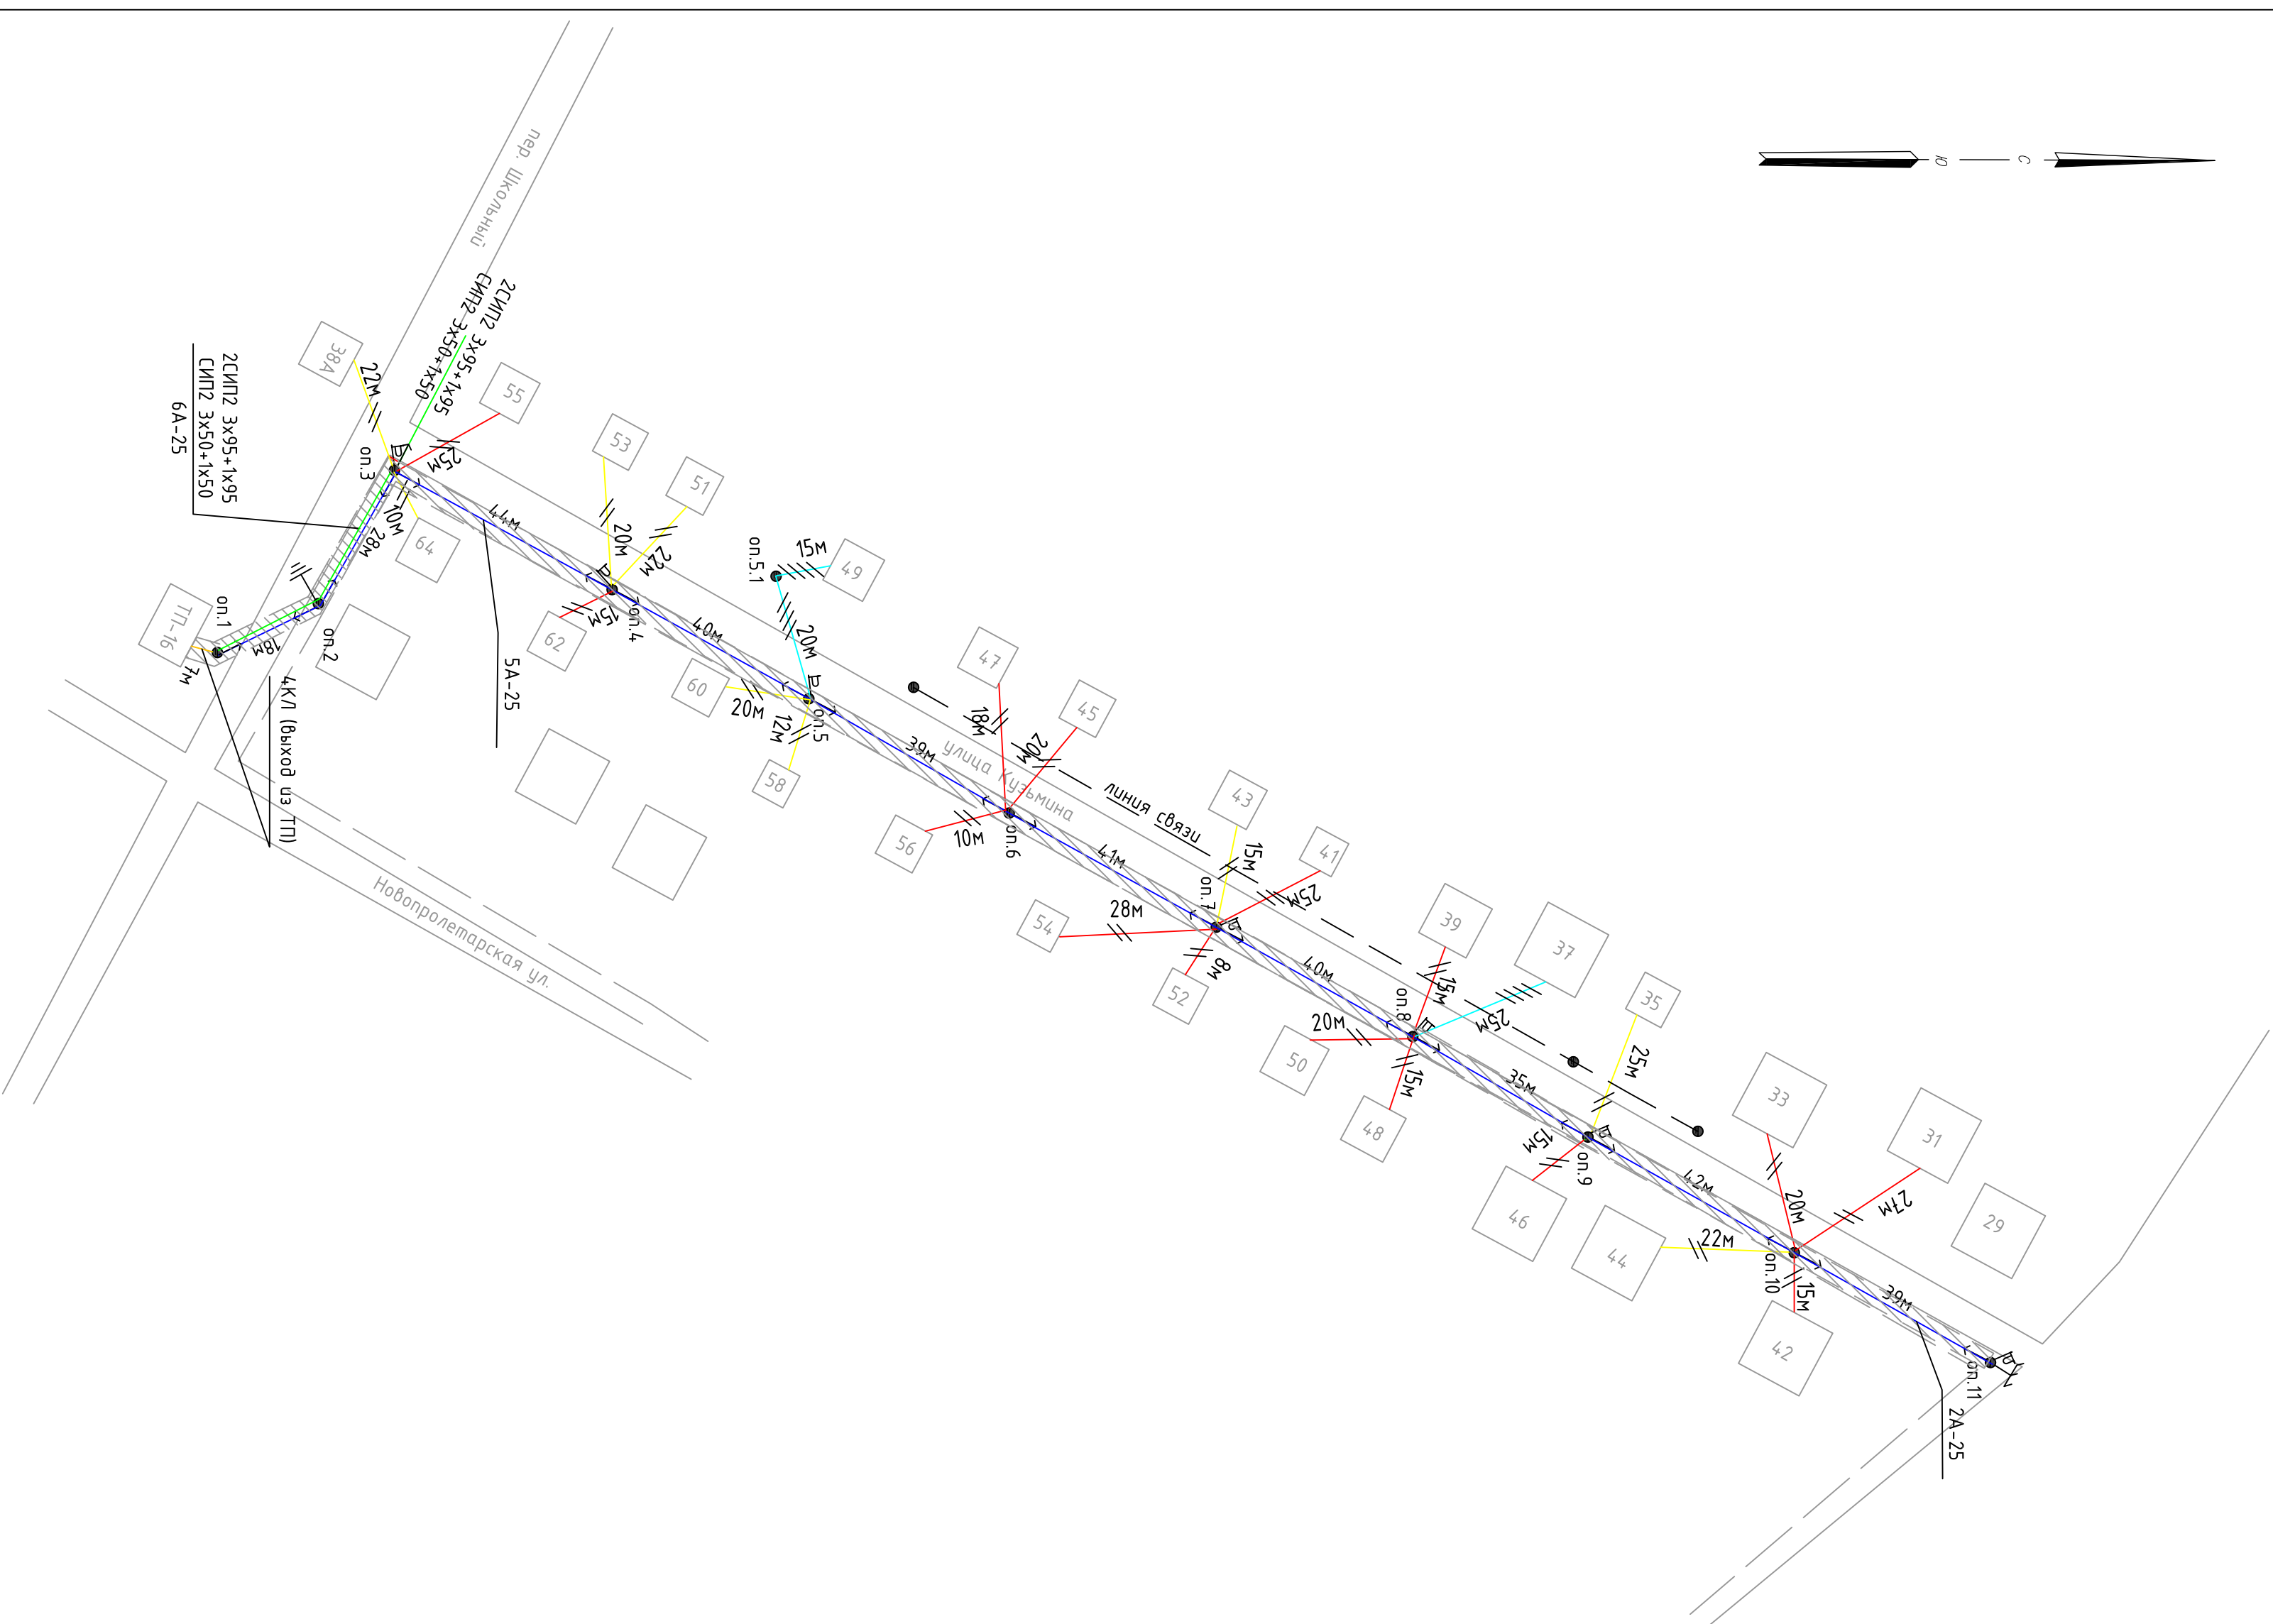
Номера опор	Тип опоры	Наименование	Арх.№ черт.	Прим.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Промежуточная	П11	Арх. ЛЭП 98-08	оп.11 с оттяжкой

Условные обозначения

- | | |
|---|---|
|  | Существующая одностоенная опора ВЛ-0,4 кВ |
|  | Существующая двухстоенная опора ВЛ-0,4 кВ |
|  | Оттяжка опоры |
|  | Светильник уличного освещения |
|  | сщ. провод 2А-16 |
|  | сщ. провод 4А-16 |
|  | сщ. провод СИП4 2х16 |
|  | сщ. провод СИП4 4х16 |
|  | Неизолированный провод (кол-во проводов и сечение: см.список) |
|  | сщ. СИП2 (кол-во проводов и сечение: см.список) |
|  | Граница участка |
|  | линия связи |
|  | сщ.заземление опоры |



от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

[illegible]