


РП-6 . Однолинейная схема РУ-6кВ.

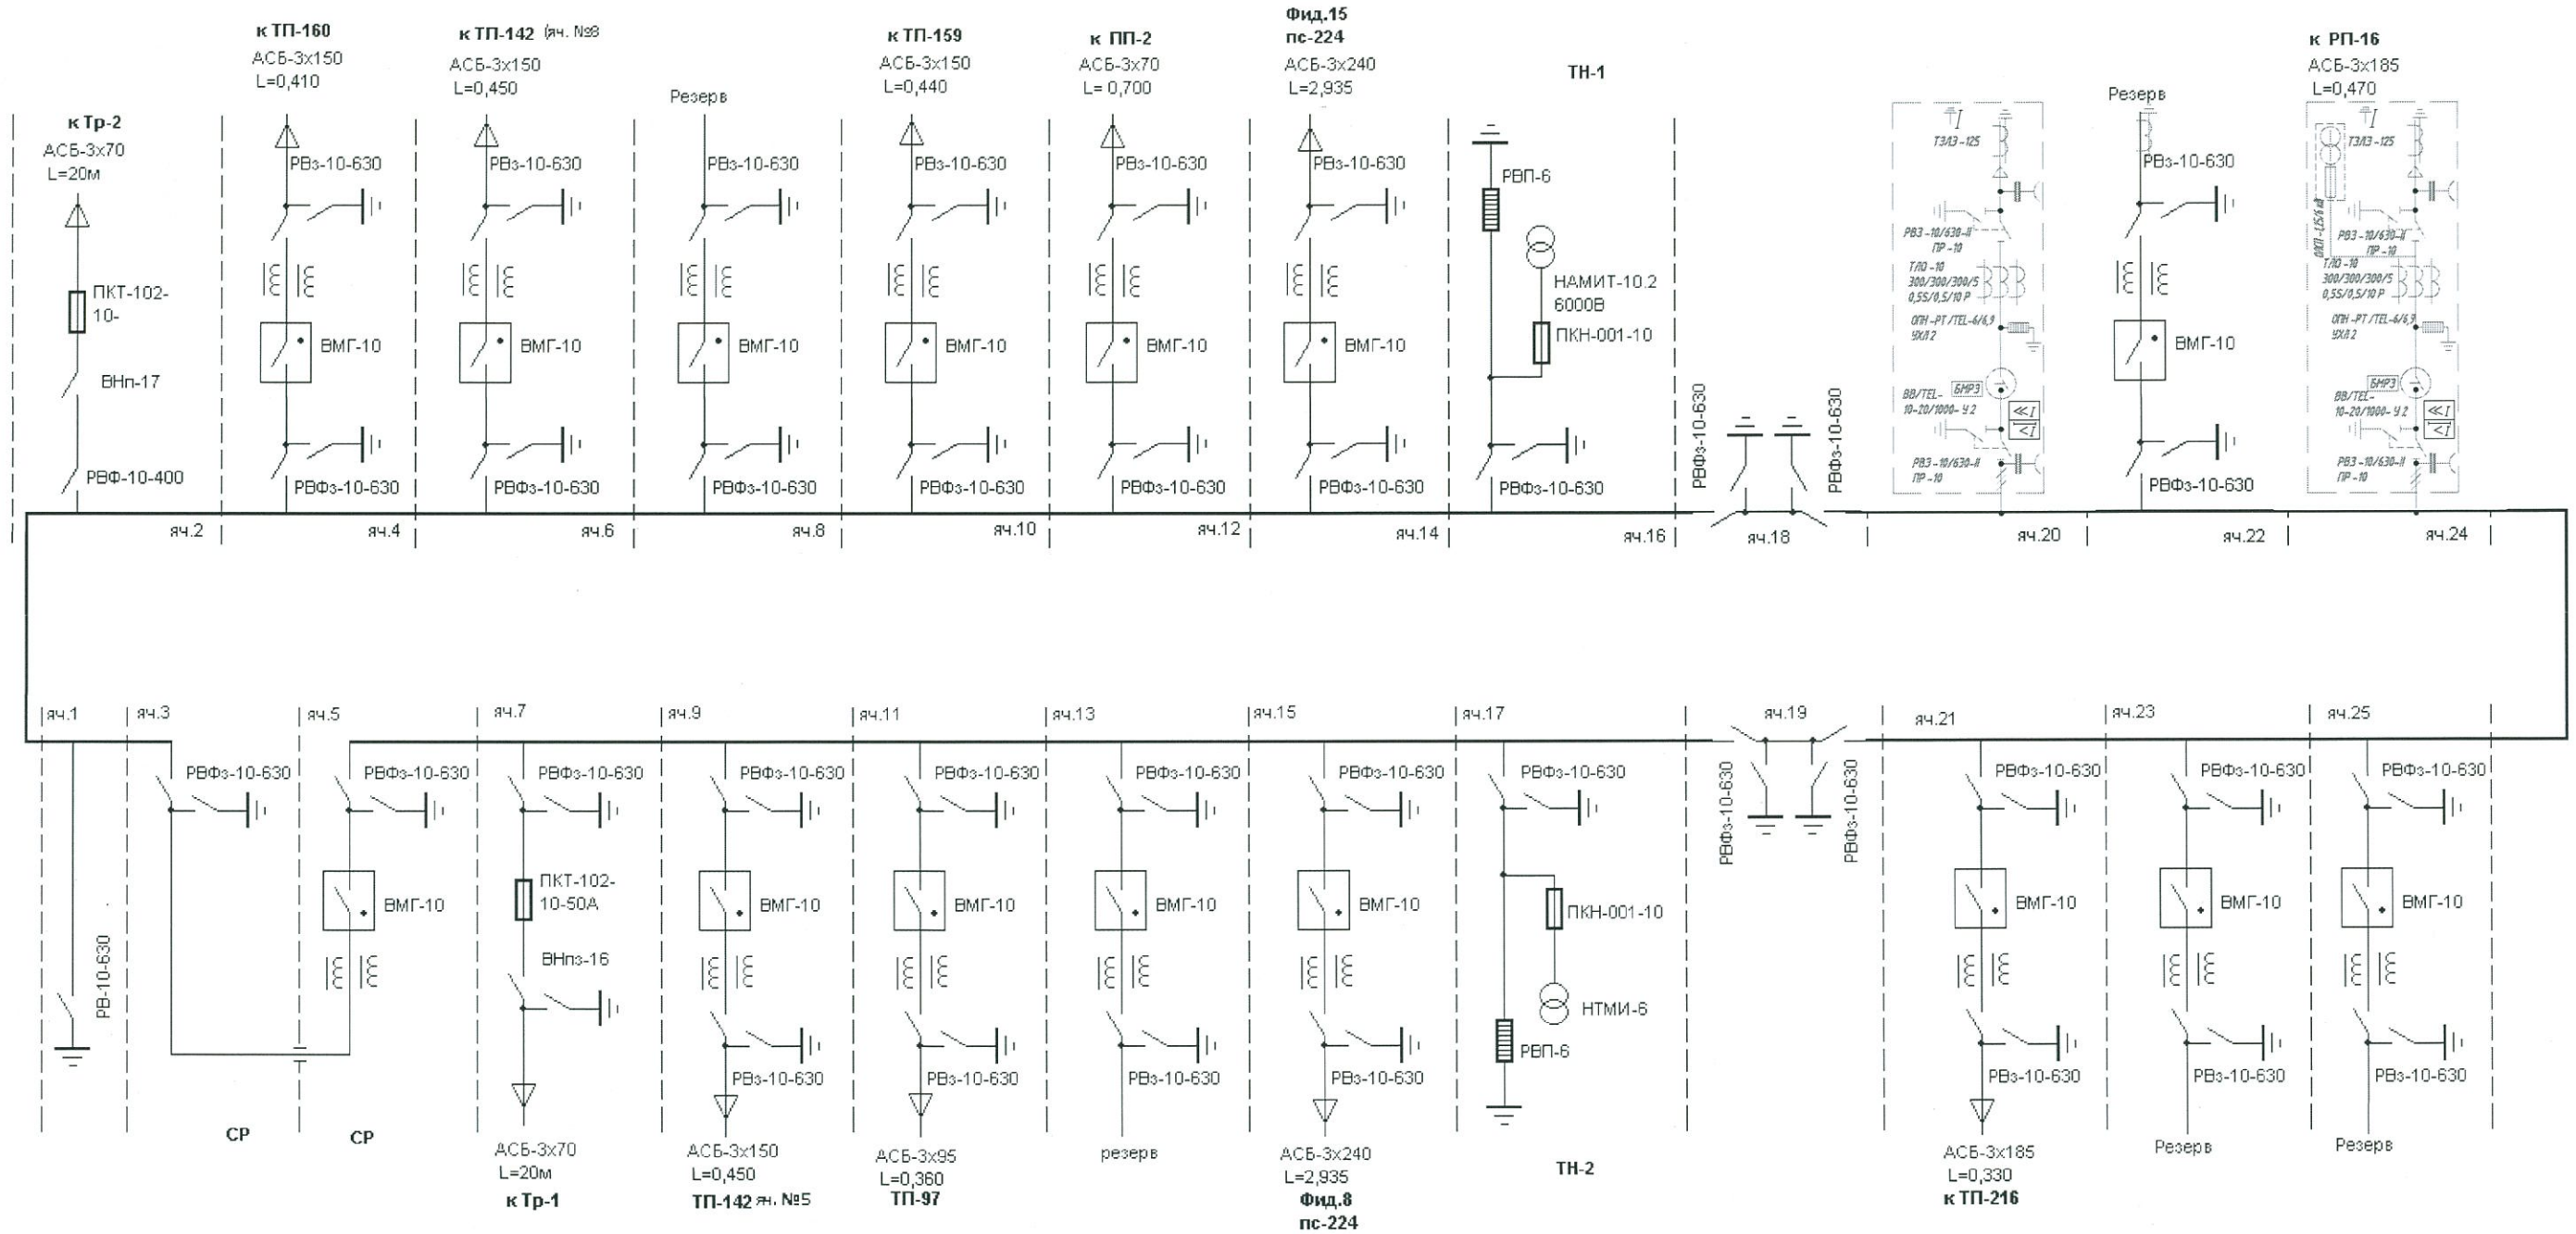

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОГЛАСОВАНО

филиал АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

24 02 2018

Главный инженер

без условий

ONE \$2.15

016-2018-ЭС.РП-003

«2БКТП-6/0,4 КВ в районе улицы Хохлова в г.Гатчина ЛО»;
«КЛ-6кВ от ТП-250 до проектируемой 2БКТП-6/0,4кВ г.Гатчина ЛО»;
«КЛ-6кВ от РТП-6 до проектируемой 2БКТП-6/0,4кВ г.Гатчина ЛО»;
«4кВ 1-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ объекта г.Гатчина ЛО»;
«4кВ 1-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ объекта г.Гатчина ЛО»;

Электротехническая часть

Однолинейная
схема РП-6 после реконструкции


Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

P	1
-----	-----

000 "КИР"

Формат АЗ

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

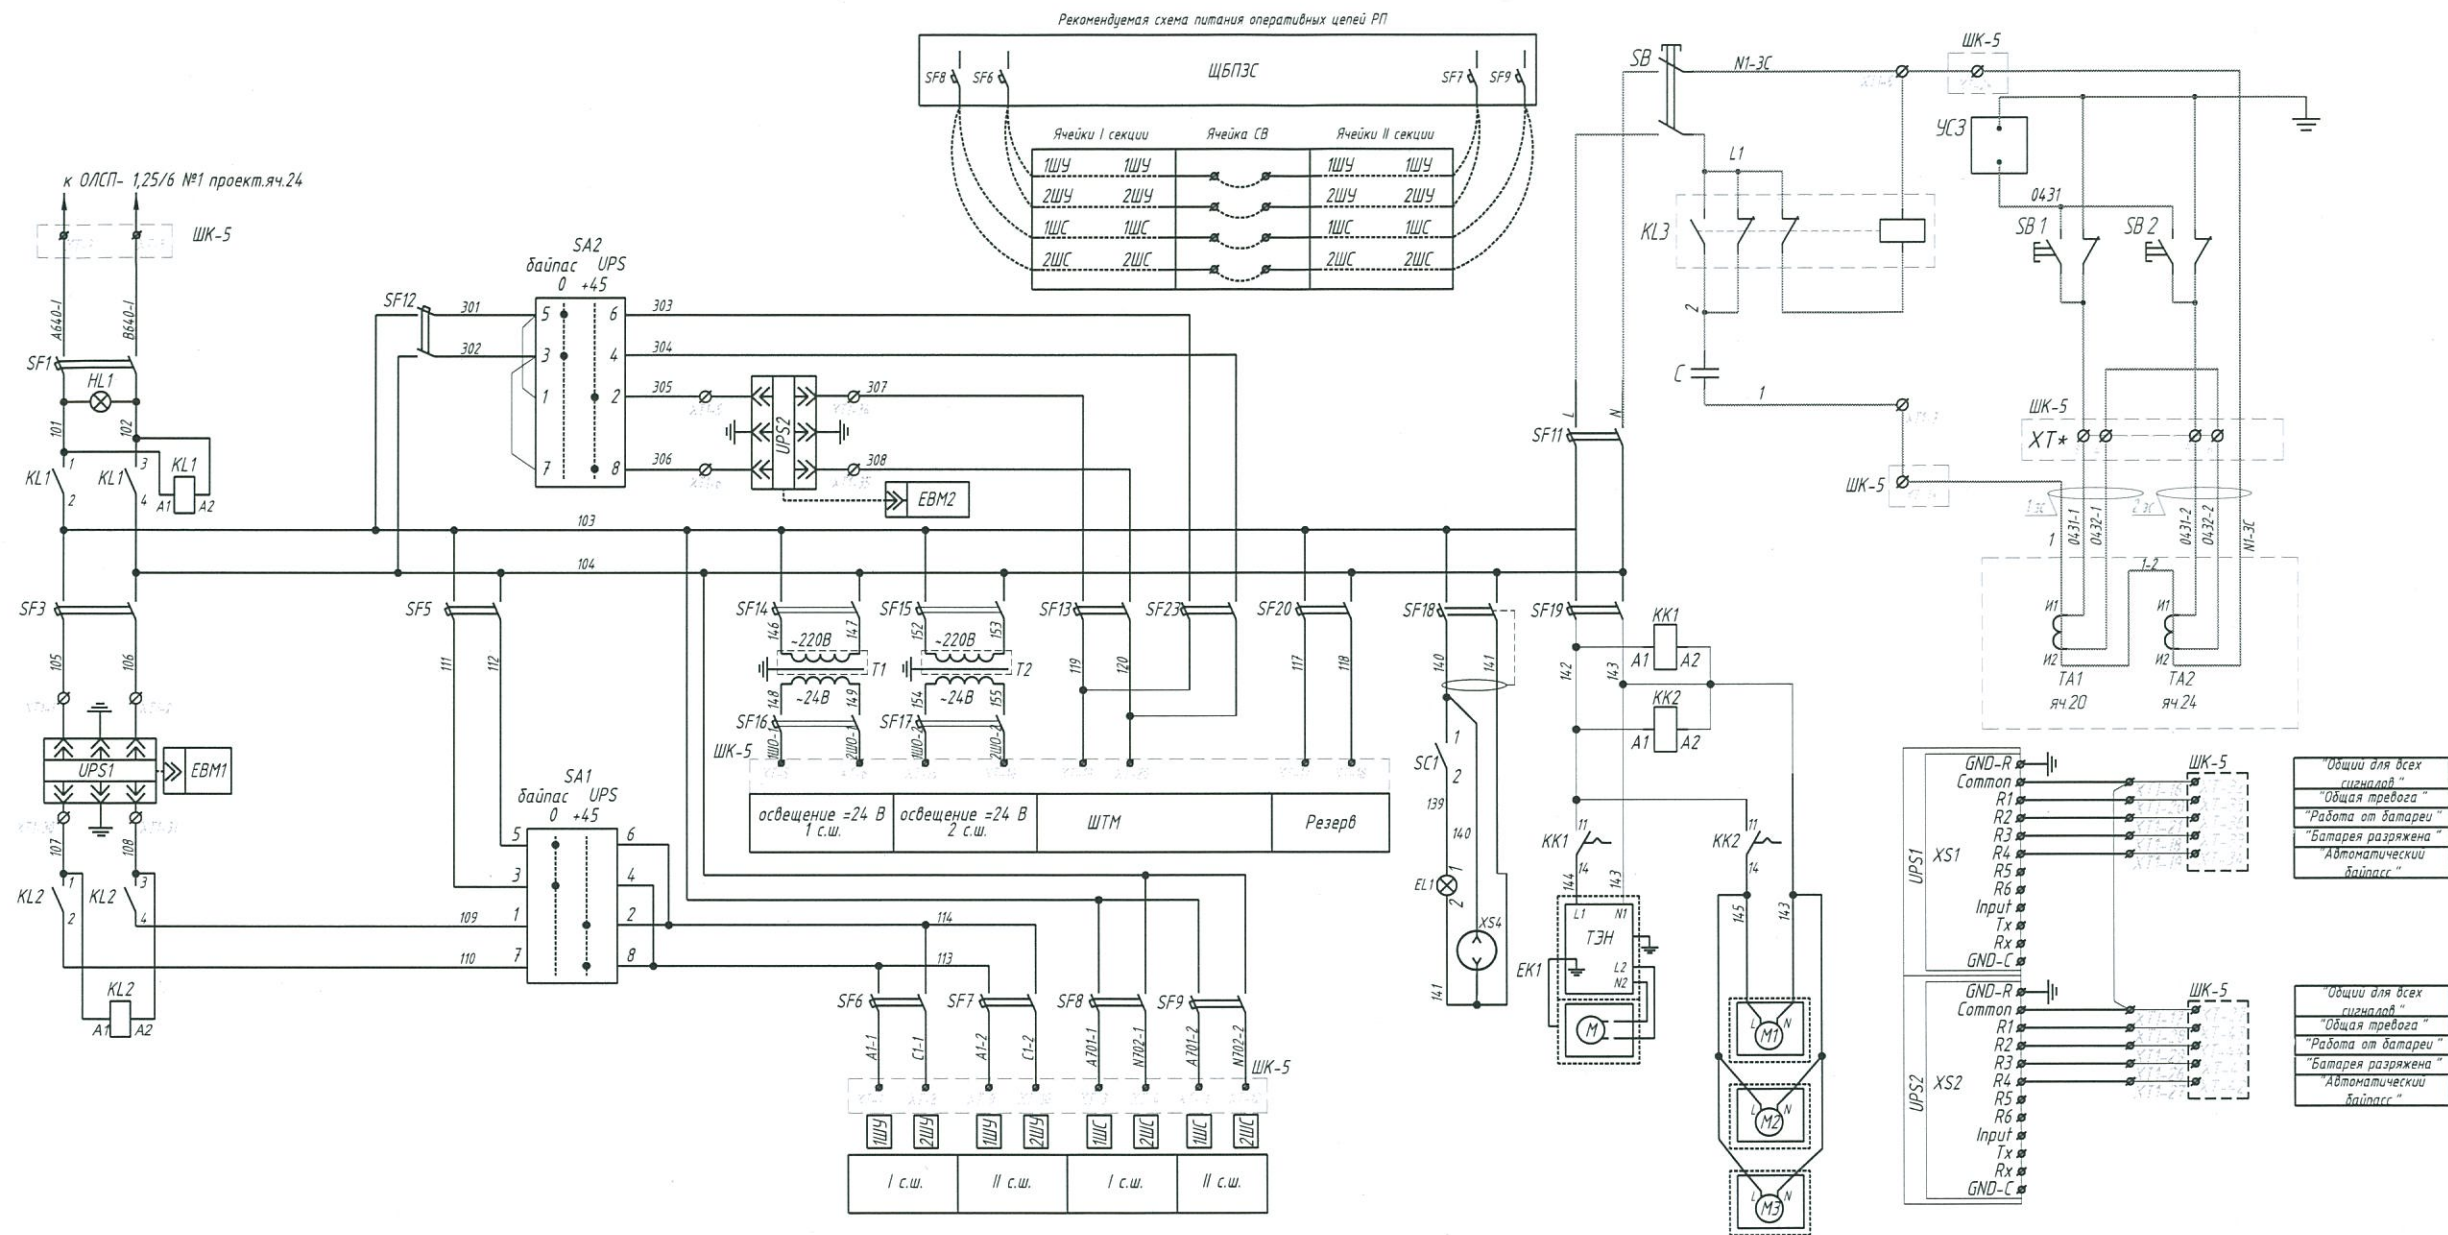

Примечание:

1. Предусмотреть место для установки дополнительной светосигнальной аппаратуры, кнопок и клемм.

СОГЛАСОВАНО
филиал АО «ЛЭЭС»
«Южные электрики»
30.07.2018
Главный инженер

с возможностью
подключения к
устройствам при необходимости
ее снятия от
9 мес.

Акционерное общество
Ленинградская
областная
энергетическая
компания
ЛЭЭС

						016-2018-ЭС.РП-0Л.2			
						«25КТП-6/0,4 КВ в районе улицы Хохлова в г.Гатчина ЛО»; «КЛ-6кВ от ТП-260 до проектируемой 25КТП-6/0,4кВ г.Гатчина ЛО»; «КЛ-6кВ от РТП-6 до проектируемой 25КТП-6/0,4кВ г.Гатчина ЛО»; «КЛ-0,4кВ Л-1 от проектируемой 25КТП-6/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ объекта г.Гатчина ЛО»; «КЛ-0,4кВ Л-2 от проектируемой 25КТП-6/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ объекта г.Гатчина ЛО»;			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электротехническая часть	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Овсянников				07.18		Р	1	2
Разработал	Крылов				07.18				
Проверил	Овсянников				07.18				
						Схема электрическая принципиальная шкафа ШБПЭС	ООО "КИР"		