

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по подключению (технологическому присоединению)
объекта к централизованной системе водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав мероприятия	Срок выполнения
1	2	3	4
I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства			
1	Строительство (реконструкция) сетей и сооружений канализации	Проектирование и строительство канализационного трубопровода в Ø 150 мм от границы земельного участка до централизованной системы, общей ориентировочной протяженностью 245,0 м.	18 месяцев с даты вступления в силу настоящего договора
II. Мероприятия заказчика			
1	Строительство (реконструкция) внутриплощадочных сетей канализации	Проектирование и строительство внутриплощадочных сетей канализации. Проект согласовать с организацией ВКХ.	17 месяцев с даты вступления в силу настоящего договора
2	Строительство Локальных очистных сооружений	Проектирование и строительство Локальных очистных сооружений. Проект согласовать с организацией ВКХ.	17 месяцев с даты вступления в силу настоящего договора

Протяженность внеплощадочной сети водоотведения может измениться по факту выполнения проектно-изыскательских работ и (или) строительного-монтажных работ.

Организация ВКХ:

Генеральный директор
ОАО «Кингисеппский Водоканал»



_____ Т.Г. Гасанов

_____ 20__ г.

Заказчик:

АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»
Директор филиала

_____ М.М. Герасимов

«__» _____ 20__ г.

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения

Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору № 14-ПК от «01» 10 2019 г., составляет 5 491 130 (пять миллионов четыреста девяносто одна тысяча сто тридцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% (процентов) – 915 188 рублей 40 копеек, и определена путем суммы действующих на дату заключения настоящего договора тарифов, установленных Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 151-п от 19.08.2019 г.:

произведения тарифа на подключение за мощность в размере 1 435 руб./м³ (без НДС) и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере: в точке 1 - 3,19 м³/сут.

и произведения тарифа на подключение за протяженность в размере 16 523,10 руб./м (без НДС) и расстояния от точки (точек) подключения до точки на централизованной сети водоотведения: ориентировочной протяженностью 245,0 м.

Организация ВКХ:

Генеральный директор
ОАО «Кингисеппский Водоканал»



Т.Г. Гасанов

20__ г.

Заказчик:

АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»
Директор филиала

М.М. Герасимов

«__» _____ 20__ г.

АКТ
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения

№ 14-ПК

от « » 20 г.

Открытое акционерное общество «Кингисеппский Водоканал» (ОАО «КВК»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее организация ВКХ), в лице Генерального директора Гасанова Тарлана Гасан оглы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» «Западные электросети» (АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»), именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице Директора филиала Герасимова Михаила Маркияновича, действующего на основании Доверенности № 371/2019 от 25.09.2019 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем, составили настоящий акт:

Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта: «Административно-техническое здание» расположенного: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 66 (далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от " " 20 г. № 14-ПК (далее - договор о подключении);

в) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № 14-ПК от " " 20 г., включая осуществление фактического подключения объекта: «Административно-техническое здание» расположенного: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 66 заказчика к централизованной системе водоотведения организации ВКХ.

Величина подключенной нагрузки объекта составляет 3,19 м³/сут.

Точка подключения объекта – на границе территории, сформированной земельным участком с КН 47:20:0908005:8.

г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: **ВВОД внутриплощадочной канализационной трубы в канализационный колодец, расположенный на границе земельного участка заказчика (точка подключения).**

д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: **ВВОД внутриплощадочной канализационной трубы в канализационный колодец, расположенный на границе земельного участка заказчика (точка подключения).**

Схема границы балансовой принадлежности и границы эксплуатационной ответственности прилагается.

Организация ВКХ:

Генеральный директор
ОАО «Кингисепский Водоканал»

Заказчик:

АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»
Директор филиала

Т.Г. Гасанов

М.М. Герасимов

«__» _____ 20__ г.


«__» _____ 20__ г.

к Приложению № 5

к Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № 14-ПК от "01" 10 2019 г.

Схема границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности (точка подключения)

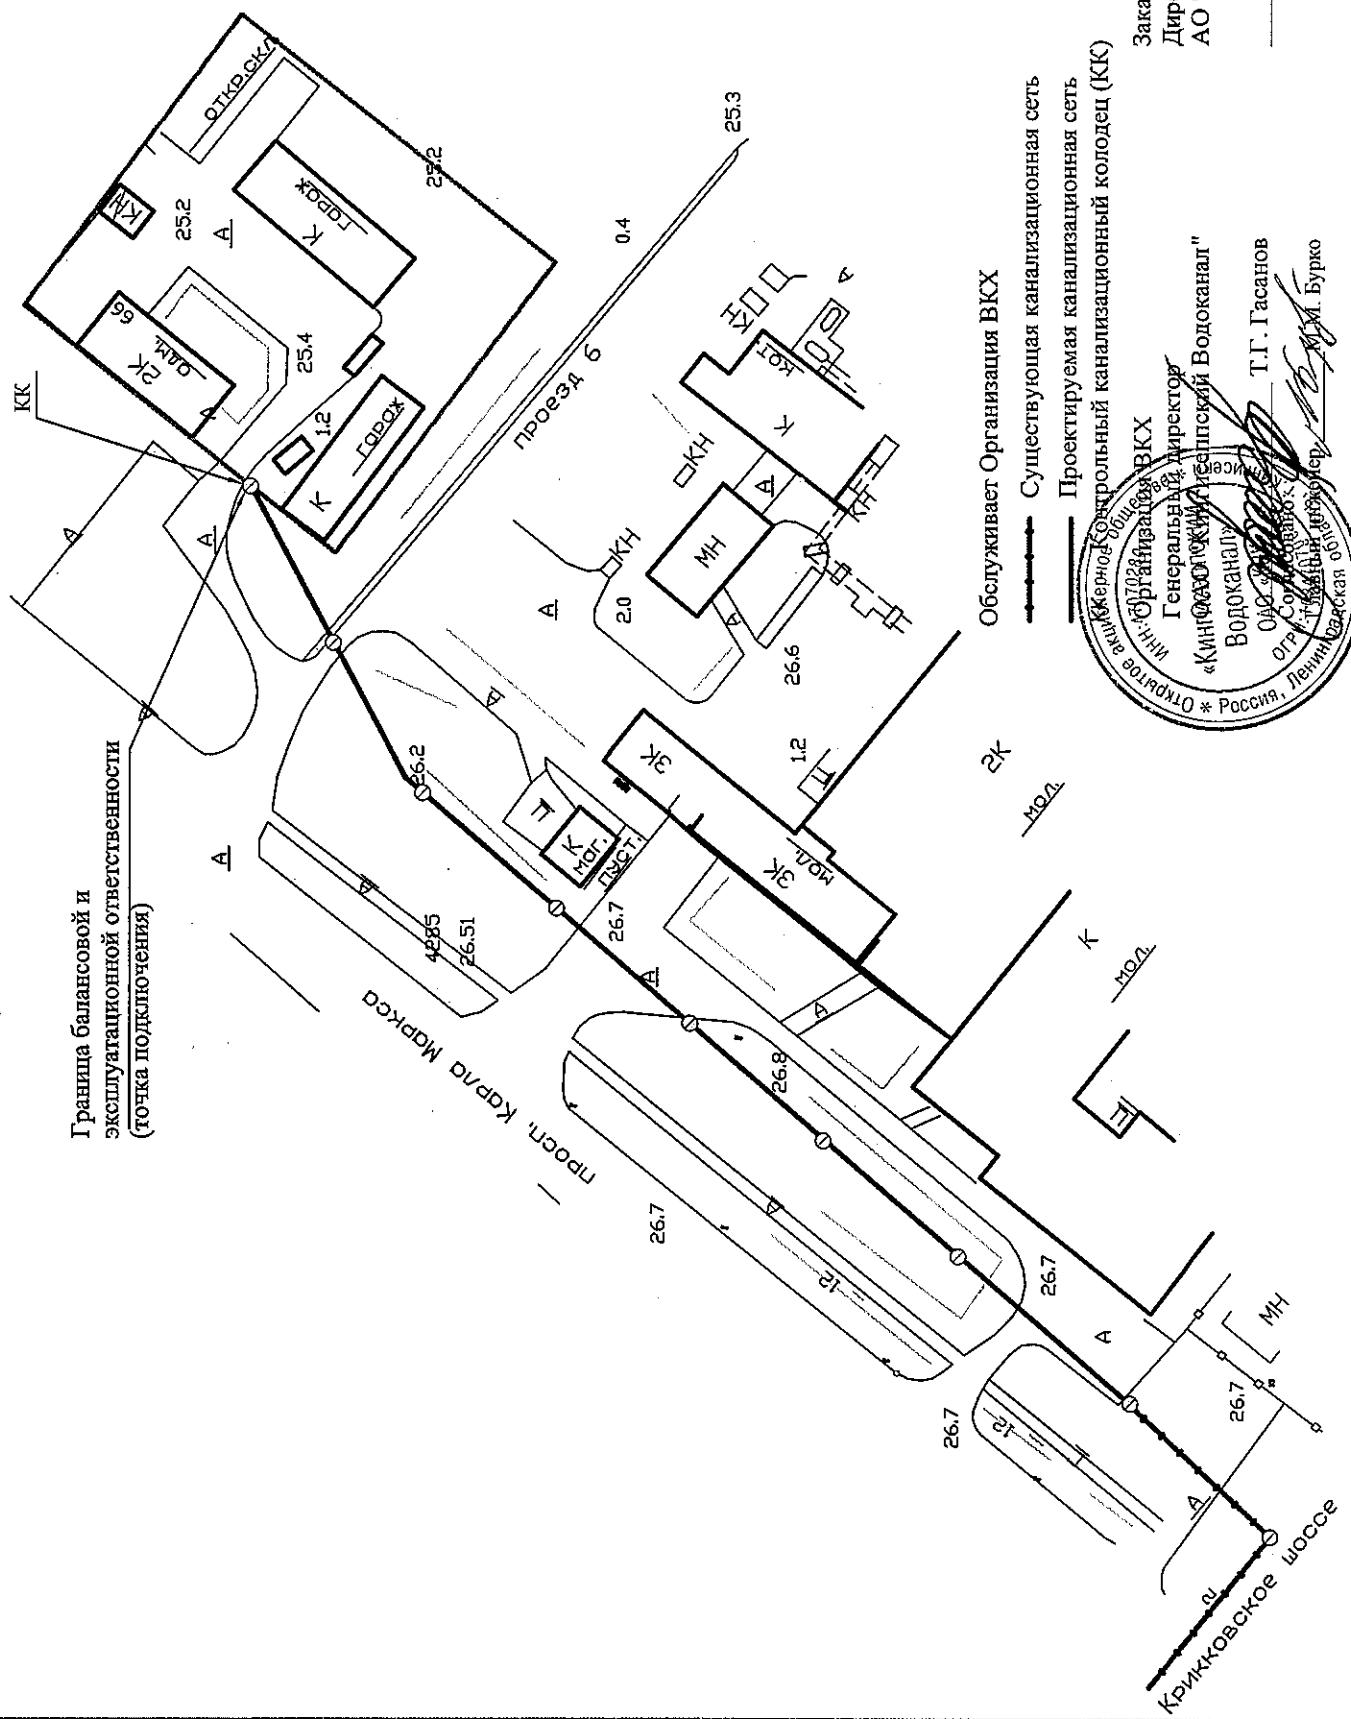

- Обслуживает Организация ВКХ
- Существующая канализационная сеть
- Проектируемая канализационная сеть
- Контрольный колодезь (КК)

Информация об организации ВКХ
 ООО «Водоканал»
 Генеральный директор
 «Кингстон Технолджис»
 «Водоканал»
 ООО «Водоканал»
 Т.Т. Гасанов
 М.М. Бурко

Заказчик
 Директор филиала
 АО "ЛЮЭСК" "Западные электросети"
 М.М. Герасимов