

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

ОХРАННАЯ ЗОНА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

— поверхность земли и воздушного пространства по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на расстоянии, соответствующем классу напряжения линии

ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ


— поверхность земли и расположенного под ней участка недр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра

ОХРАННАЯ ЗОНА ПОДСТАНЦИИ

— поверхность земли и воздушного пространства по периметру ограждения подстанции на расстоянии, соответствующем высшему классу напряжения подстанции


ЦЕЛЬ:

обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства

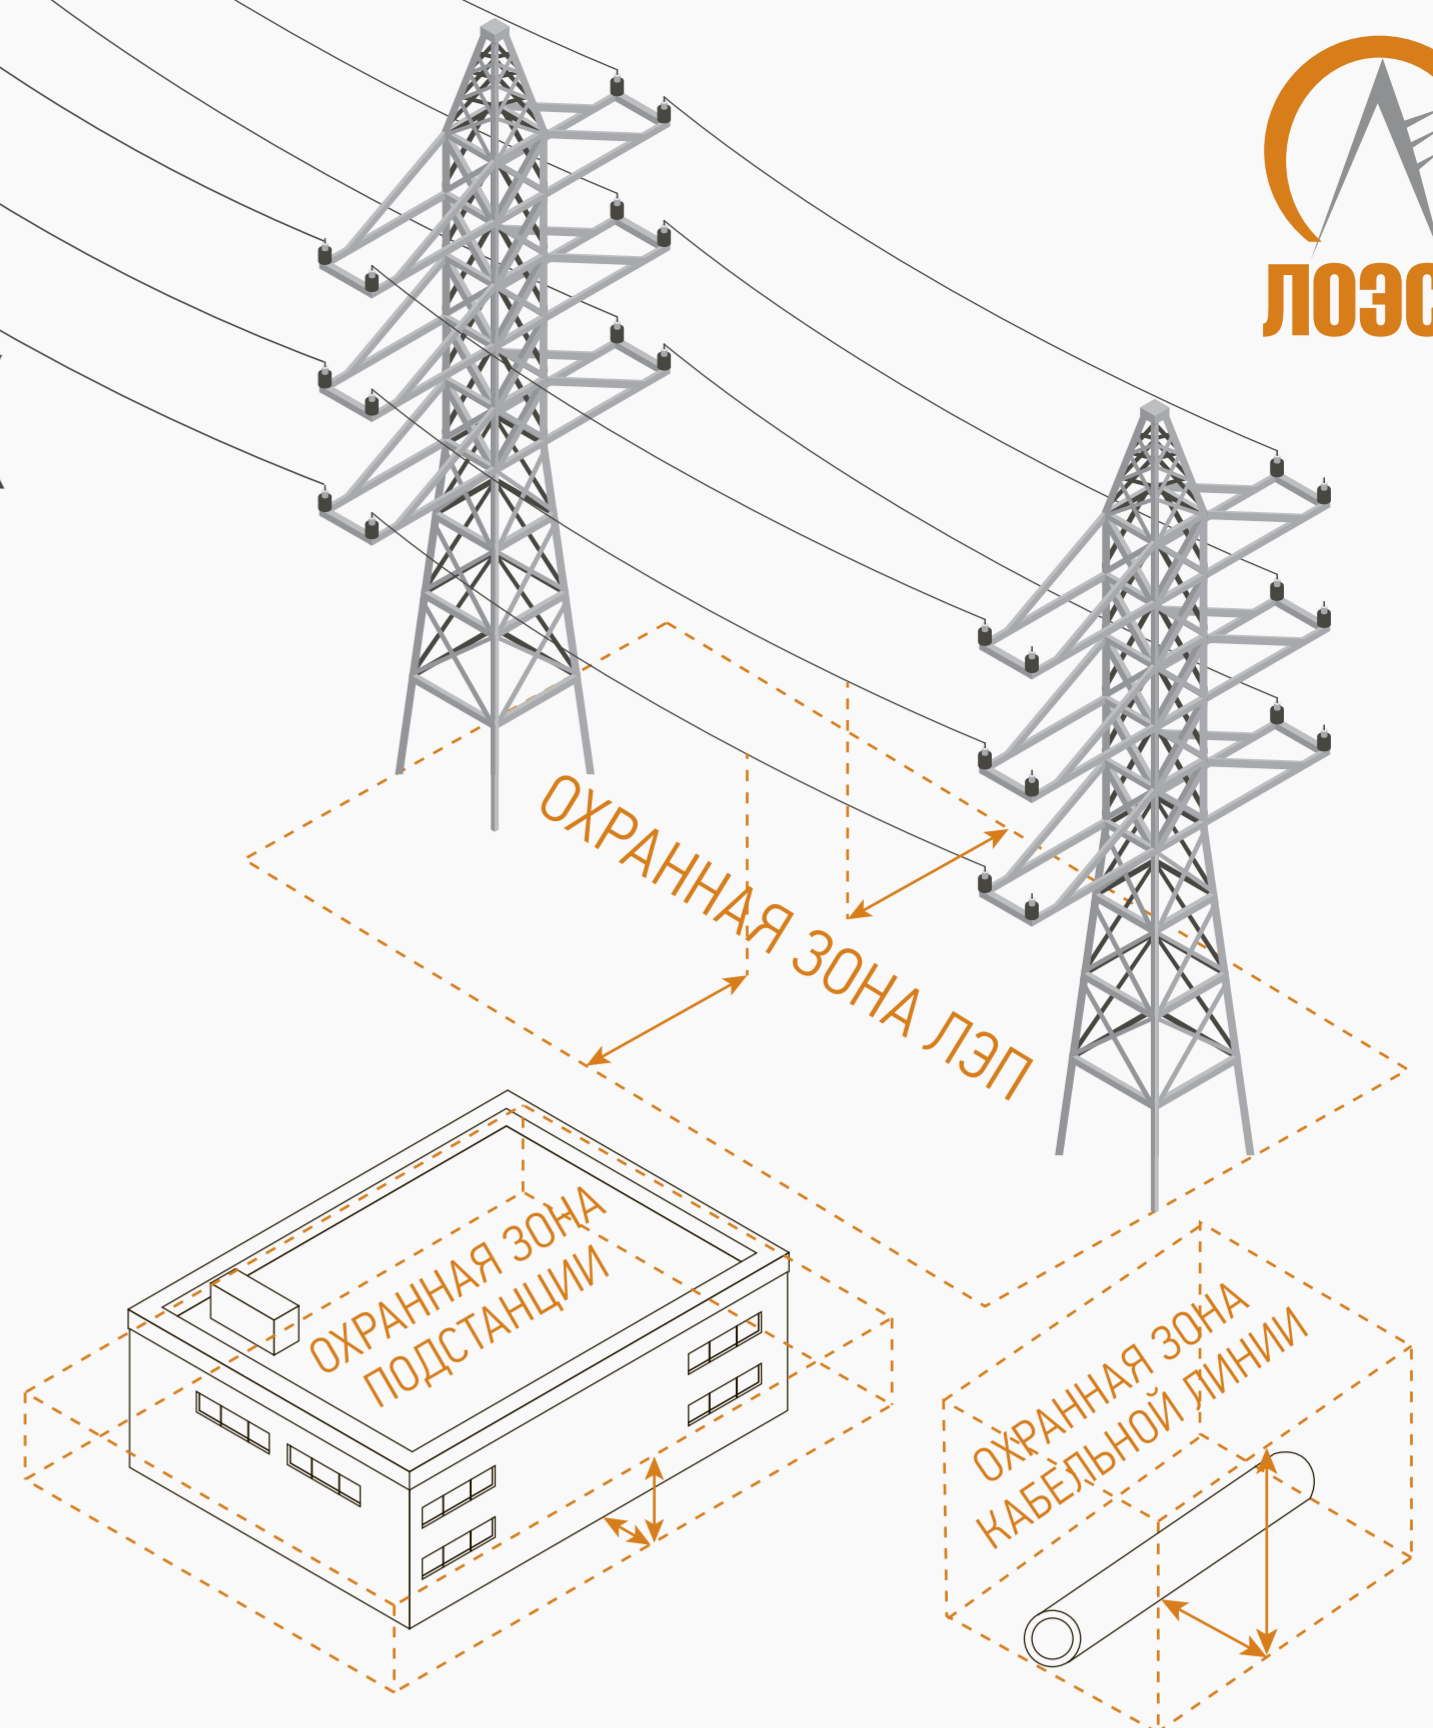

КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

- 1 заказать выписку на объект недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости
- 2 осуществить выезд на место расположения земельного участка для установления фактического положения инженерных сетей
- 3 направить запрос в адрес эксплуатирующих организаций по вопросу размещения инженерных сетей в границах земельного участка

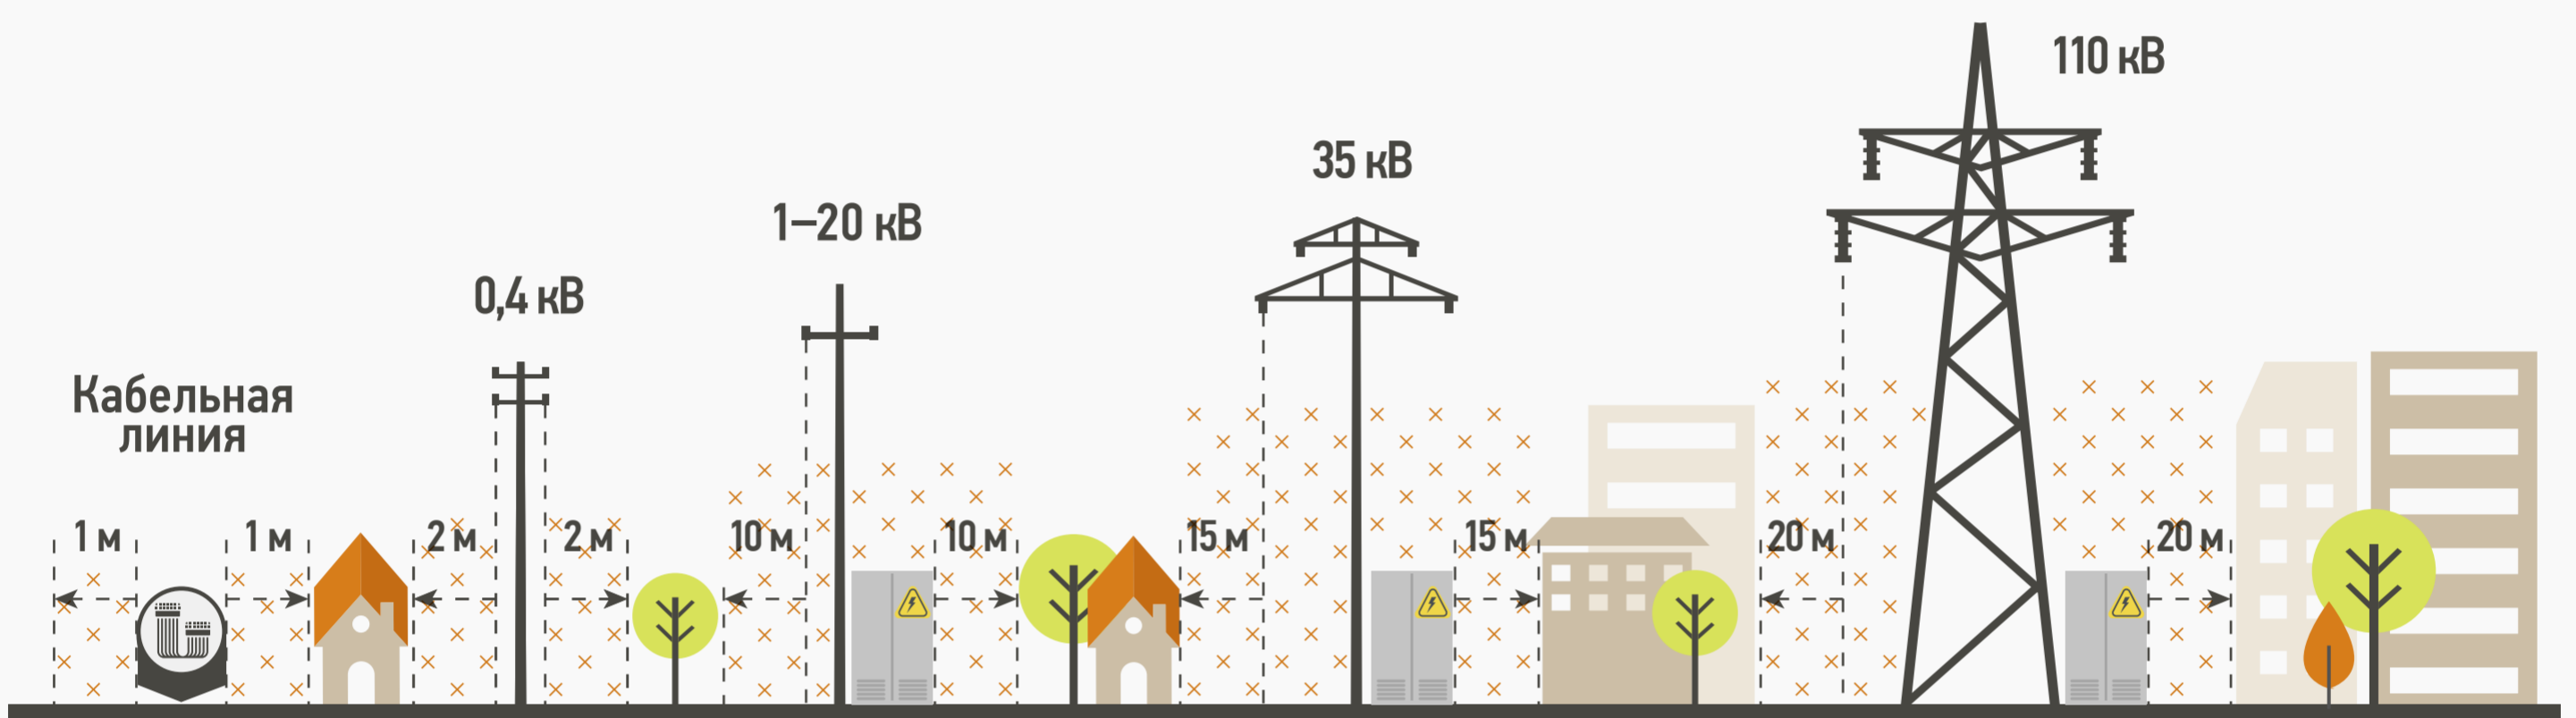

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

РАЗРЕШЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ:

* ПРИ УСЛОВИИ СОГЛАСОВАНИЯ С СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений

не более 4,5 м

максимально возможная высота для проезда машин и механизмов для воздушных линий

горные, взрывные, мелиоративные работы

не более 0,3 м

максимальная глубина земляных работ и планировки грунта для кабельных линий

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, объекты жилищного строительства для воздушных линий < 1000 вольт

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли для кабельных линий

более 4 м

высота сельскохозяйственных машин и оборудования для проведения полевых сельскохозяйственных работ для воздушных линий

посадка и вырубка деревьев и кустарников

более 3 м

высота струи воды для полива сельскохозяйственных культур для воздушных линий

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов для воздушных линий < 1000 вольт

набрасывать на объекты электросетевого хозяйства посторонние предметы

подниматься на опоры

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства

открывать двери и люки объектов электросетевого хозяйства

находиться в пределах огороженной территории и помещениях объектов электросетевого хозяйства

производить переключения и подключения в электрических сетях без разрешения

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, хранилища материалов для воздушных линий > 1000 вольт

производить работы ударными механизмами для кабельных линий

разводить огонь и размещать свалки

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн для кабельных линий

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов для кабельных линий

использовать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов для воздушных линий > 1000 вольт

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ?

1. ОБРАЩЕНИЕ

Обращение с письменным заявлением к сетевой организации, ответственной за эксплуатацию ОЭХ, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий

2. РАССМОТРЕНИЕ

Рассмотрение сетевой организацией заявления и принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
при условии соблюдения требований, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства

ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ

при нарушении требований, установленных нормативными правовыми актами, что может повлечь нарушение функционирования соответствующих ОЭХ